

Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych



DP 9222

- 1,5-2,5 mm², Cu 3~

IP 54

PS

RAL 7035

28 Boki 27




- z 2 zaciskami
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
- do kanałów kablowych i rur instalacyjnych
- dołączone 7 wsuwanych zaślepek: DPS 02, zakres uszczelnienia Ø 10-13,5 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: szary, RAL 7035


Napięcie znamionowe izolacji	AC/DC 690 V
Moment dokręcania zacisku:	1,2 Nm
Stopień ochrony:	IP 54
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	139 mm
wysokość	119 mm
głębokość	49 mm
Masa:	0,278 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

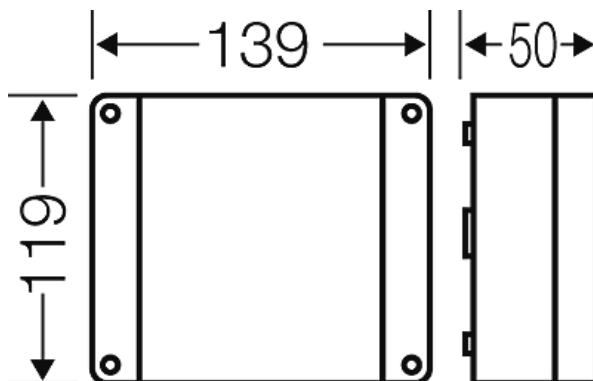

Dokładne wymiary

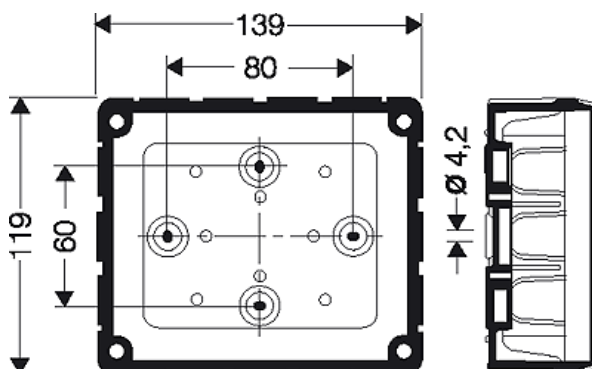

Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych



DP 9222

- 1,5-2,5 mm², Cu 3~

IP 54

PS

RAL 7035

28 Boki 27





Ścianki boczne

27



3 x Einschub-
system
3 x cable entry
system with
removeable
grommets

28



4 x Einschub-
system
4 x cable entry
system with
removeable
grommets

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne