

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



**FP 0231**

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych







- maks. głębokość montażowa z zamontowaną płytą montażową 136 mm, przy wbudowanej szynie nośnej 125 mm
- z nieprzezroczystymi drzwiami
- Wielkość obudowy 2
- możliwość plombowania zamków drzwi
- Szyny nośne, płyty montażowe lub zabudowy zamawiać oddzielnie
- kliny mocujące do łączenia obudów: 4 sztuki
- płytę przepustową zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

|           |          |
|-----------|----------|
| szerokość | 276 mm   |
| wysokość  | 366 mm   |
| głębokość | 163 mm   |
| Masa:     | 2,781 kg |

Rysunki

Rysunek wymiarowy

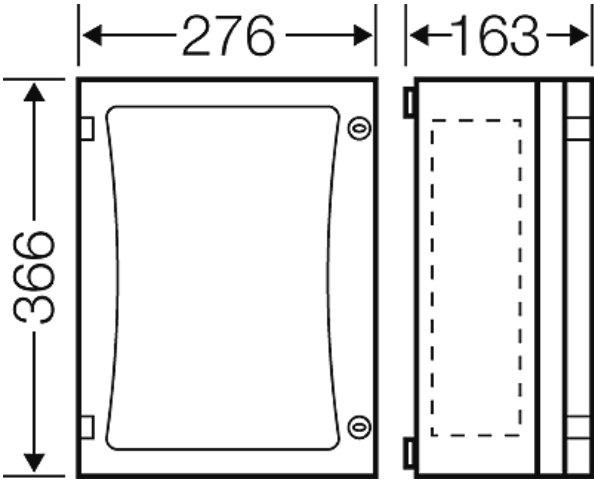

Dokładne wymiary



## ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



**FP 0231**


- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych







Ścianki boczne

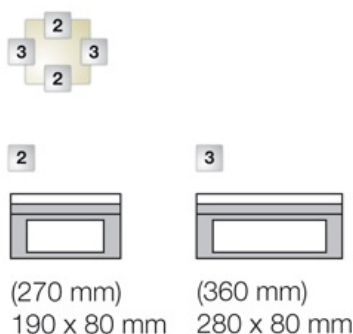

## Warunki pracy i otoczenia

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                           | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych<br>Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.                                                      |
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                                                                     |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                                                                                                                                       |
| Wskazówka                                   | Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.<br>Właściwości materiału - patrz dane techniczne |