

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



FP 0250

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętkiem







- Wielkość obudowy 2
- z nieprzezroczystymi drzwiami
- maks. głębokość montażowa z zamontowaną płytą montażową 136 mm, przy wbudowanej szynie nośnej 125 mm
- możliwość plombowania zamków drzwi
- Szyny nośne, płyty montażowe lub zabudowy zamawiać oddzielnie
- kliny mocujące do łączenia obudów: 4 sztuki
- ścianki boczne i płyty przepustowe zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

szerokość	270 mm
wysokość	360 mm
głębokość	186 mm
Masa:	2,106 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

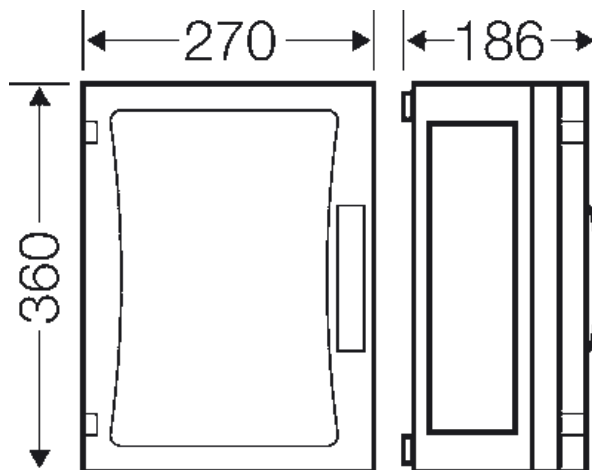

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami




FP 0250

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem



Dokładne wymiary

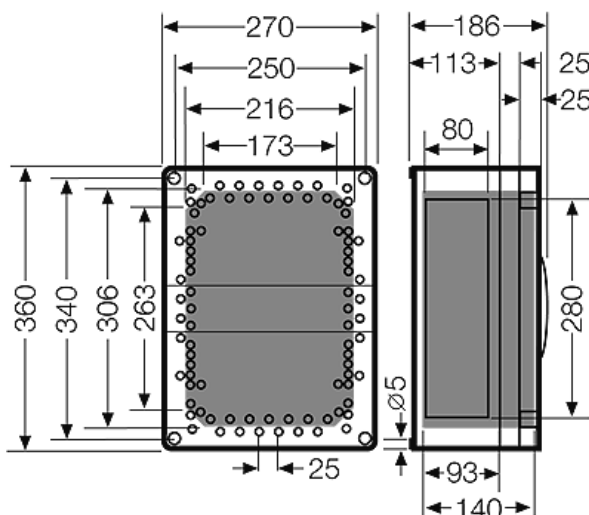

Ścianki boczne

2



(270 mm)
190 x 80 mm

3



(360 mm)
280 x 80 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość maksymalna + 70 °C
Wartość minimalna - 25 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi uderzeniami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



FP 0250

- wymiary montażowe szer. 216 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem



"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.

Właściwości materiału - patrz dane techniczne