

ENYSTAR Obudowa aparatów modułowych z drzwiczkami



FP 1108

- 9 modułów: 1 x 9 modułów
- z zestawem ścianek bocznych








- 1 rząd
- Wielkość obudowy 1
- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT® do PE i N
- dla każdego potencjału PE i N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
- do instalacji aparatury modułowej do 63 A zgodnie z DIN 43 880
- z przezroczystymi drzwiami
- zamki drzwiowe otwierane wkrętkiem
- możliwość plombowania zamków drzwi
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z szyldami opisowymi
- kliny mocujące do łączenia obudów: 4 sztuki
- płytę przepustową zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

szerokość	276 mm
wysokość	186 mm
głębokość	186 mm
Masa:	2,333 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

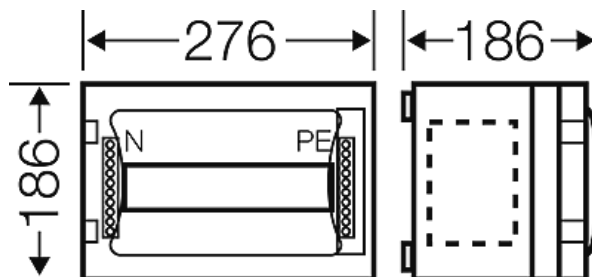

Ścianki boczne



1



(180 mm)
100 x 80 mm

2



(270 mm)
190 x 80 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
-------------------	---

ENYSTAR Obudowa aparatów modułowych z drzwiczkami



FP 1108

- 9 modułów: 1 x 9 modułów
- z zestawem ścianek bocznych





Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
 krótkotrwale
 100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.
 Właściwości materiału - patrz dane techniczne