

ENYSTAR Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego mocy z drzwiczkami



FP 4212

- 2 x NH 00C, 3-bieg.







- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- przyłącze: przewód zasilający 2,5-35 mm², zacisk ramowy, Cu przyłącze: przewód odpływowy 2,5-50 mm², zacisk ramowy, Cu
- możliwość zmiany przestrzeni przyłączeniowej góra/dół
- w połączeniu z przewodem zasilającym
- z przezroczystymi drzwiami
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- możliwość plombowania zamków drzwi
- klipy mocujące do łączenia obudów: 4 sztuki
- Wielkość obudowy 2
- ścianki boczne i płyty przepustowe zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

Prąd znamionowy:	maks. prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej: 100 A
Napięcie znamionowe:	AC 690 V
szerokość	270 mm
wysokość	360 mm
głębokość	163 mm
Masa:	4,415 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

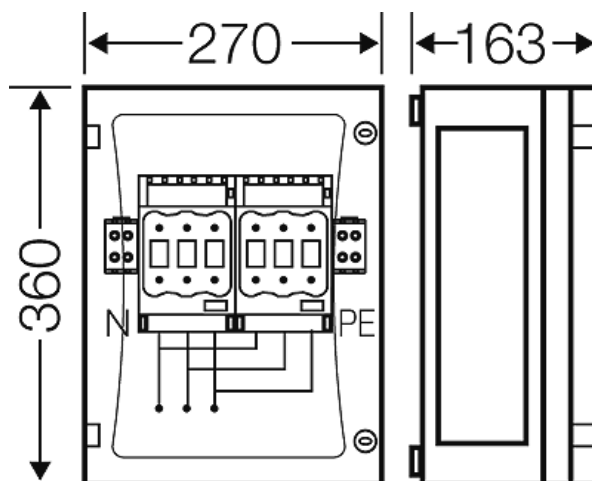

ENYSTAR Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego mocy z drzwiczkami



FP 4212

- 2 x NH 00C, 3-bieg.






Ścianki boczne



2



(270 mm)
190 x 80 mm

3



(360 mm)
280 x 80 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie. Właściwości materiału - patrz dane techniczne