

ENYSTAR Obudowa rozłącznika z drzwiczkami



FP 5312

- Rozłącznik 250 A
- 3 bieguny + PE + N







- przyłącze: M 10 (maks. 1 x 150 mm² na fazę) lub VA 400 + Mi VS 250 (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z przezroczystymi drzwiami
- zamki drzwiowe otwierane wkrętkiem
- możliwość plombowania zamków drzwi
- możliwość zmiany przestrzeni przyłączeniowej góra/dół
- możliwość blokady w pozycji "wyłączony"
- Wielkość obudowy 3
- klipy mocujące do łączenia obudów: 6 sztuk
- ścianki boczne i płyty przepustowe zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

Zdolność łączeniowa:	132 kW AC-23A/B 400 V
maksymalne zabezpieczenie wstępne:	250 A
Napięcie znamionowe:	Ue= AC 500 V
szerokość	270 mm
wysokość	540 mm
głębokość	186 mm
Masa:	6,183 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

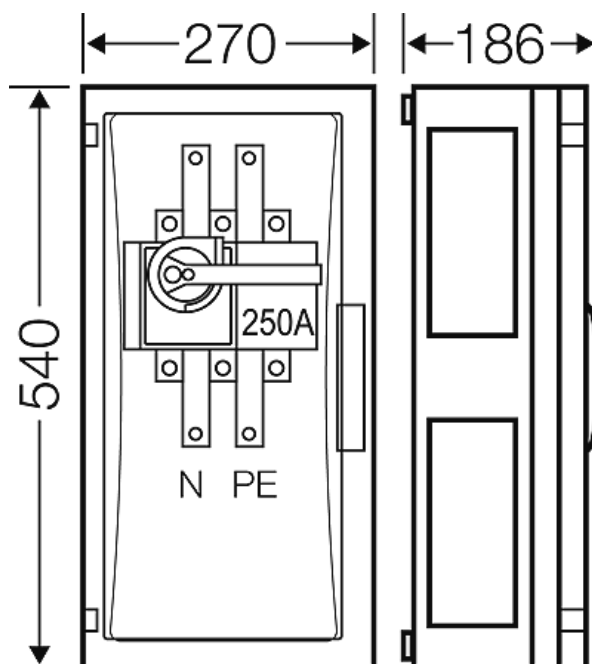

ENYSTAR Obudowa rozłącznika z drzwiczkami



FP 5312

- Rozłącznik 250 A
- 3 bieguny + PE + N






Ścianki boczne



2



(270 mm)
190 x 80 mm

4



(540 mm)
2 x 190 x 80 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i ławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie. Właściwości materiału - patrz dane techniczne