


KV-puste obudowy

KG 9002



- Stopień ochrony: IP 55 (ESM), IP 65 (patrz rozdział Dławnice)

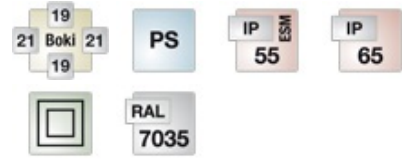


- do zabudowania aparatów na szynie nośnej lub płycie montażowej (zamawiać oddzielnie)
- maks. głębokość montażowa 95 mm przy zamontowanej płycie montażowej, 89 mm przy zamontowanej szynie nośnej
- z przezroczystymi drzwiczkami
- zamykanie przy użyciu narzędzia
- możliwość plombowania
- wprowadzanie przewodów przez przetłoczenia metryczne
- dołączone dławnice: 2 ESM 25, zakres uszczelnienia Ø 9-17 mm i 1 ESM 32, zakres uszczelnienia Ø 9-23 mm
- Kolor: szary, RAL 7035


Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	168 mm
wysokość	253 mm
głębokość	115 mm
Masa:	0,551 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

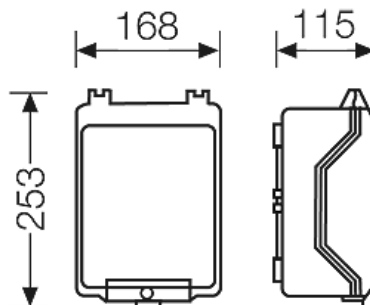

Dokładne wymiary

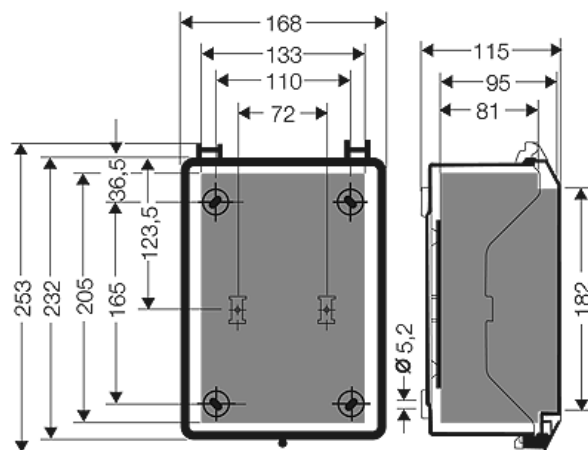

KV-puste obudowy



KG 9002

- Stopień ochrony: IP 55 (ESM), IP 65 (patrz rozdział Dławnice)



Ścianki boczne



4 x M 20
2 x M 25/32
1 x M 32/40



2 x AVS 16/
EVS 16

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 60 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych. Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne