

Mi skrzynka z przełącznikiem sieć agregat



Mi 87481

- {Lastumschalter 160 A}
- 4 bieguny + PE








- przyłącze: 6-70 mm², Cu lub Mi VS 160 (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z zaciskami PE dla przewodów miedzianych
- podłączenie sieci i agregatu od dołu, odbiorów od góry, możliwość zmiany
- typ przełącznika: I - 0 - II
- zamki pokryw otwierane wkrętakiem
- napęd zewnętrzny z możliwością blokady
- {mit Lastumschalter nach IEC 60947-3}
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe:	{Un = 500 V a.c.}
{Bemessungsstrom eines Stromkreises}	{Inc = 128 A}
{Anzahl der Stromkreise}	1
Zdolność łączeniowa:	80 kW
Moment dokręcania zacisku:	3,0 Nm przyłącze z zaciskiem obejmowym 10,0 Nm przyłącze śrubowe M8
Wysokość	300 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	324 mm
Masa	9,765 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

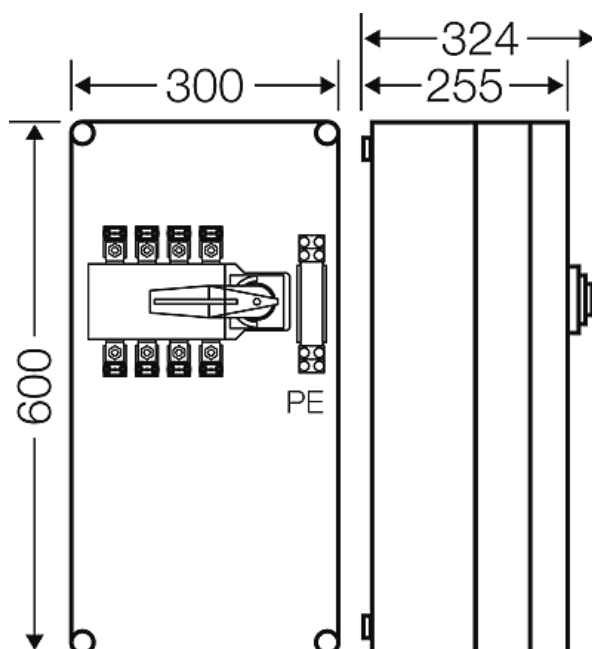

Mi skrzynka z przełącznikiem sieć agregat



Mi 87481

- {Lastumschalter 160 A}
- 4 bieguny + PE




IP
65

2
5 Boki 5
3

RAL
7035

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50



8 x M 32
4 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne