

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5621

- Obudowa z ogranicznikiem przepięć
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 1







- do rozbudowy zestawu przyłączeniowego falowników
- z uszczelką
- z przewodami przyłączeniowymi
- z rozłącznikiem bezpiecznikowym NH 00, 3-bieg. z wkładkami bezpiecznikowymi 3 x 160 A
- ogranicznik przepięć AC typu 1 prąd udarowy AC (10/350) [L1+L2+L3+N -> PE] Iimp: 100 kA poziom ochrony AC: < 4 kV wskaźnik uszkodzenia
- dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
- Mechanizm zamka zamykanego kluczem trójkątnym
- podłączanie na szyny zbiorcze przewodami zabezpieczonymi przed zwarciami

Napięcie znamionowe:	AC 230/400 V
Klasa izolacyjności:	II
Stopień ochrony:	IP 65
Materiał:	PC (poliwęglan)
Kolor:	szary RAL 7035
Wysokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	7,024 kg

Rysunki

Obudowy do rozbudowy




Mi PV 5621

- Obudowa z ogranicznikiem przepięć
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 1







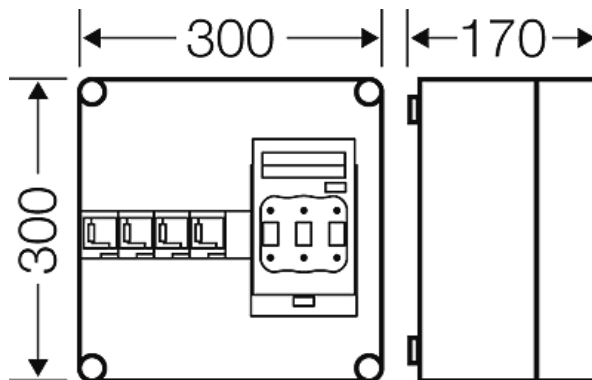

Rysunek wymiarowy



Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5621

- Obudowa z ogranicznikiem przepięć
- 1 x ogranicznik przepięć AC typu 1







dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne