


PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz obiektów

Informacje:


Zastosowanie

Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ognioochronnymi zapobiega:

- zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia
- zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli
- rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli,
- rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się izolację,
- alternatywa do innych biernych zabezpieczeń ppoż.



ZUŻYCIE:		
Grubość warstwy suchej	Grubość warstwy mokrej	Zużycie
500 µm	450-500 µm (zależnie od natężenia)	1,0 kg/m ²



Czasookres schnięcia:


Przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 6 godz., sucha całkowicie po 4 dniach

Uwaga

- Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 minut mieszadłem z wiertarką), farby można rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody.
- Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy czym zalecane jest dla Pyro - Safe KS 1 ciśnienie robocze 210 bar, dysza 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie zabezpieczać kable przed działaniem płomienia!

Produkty powiązane:

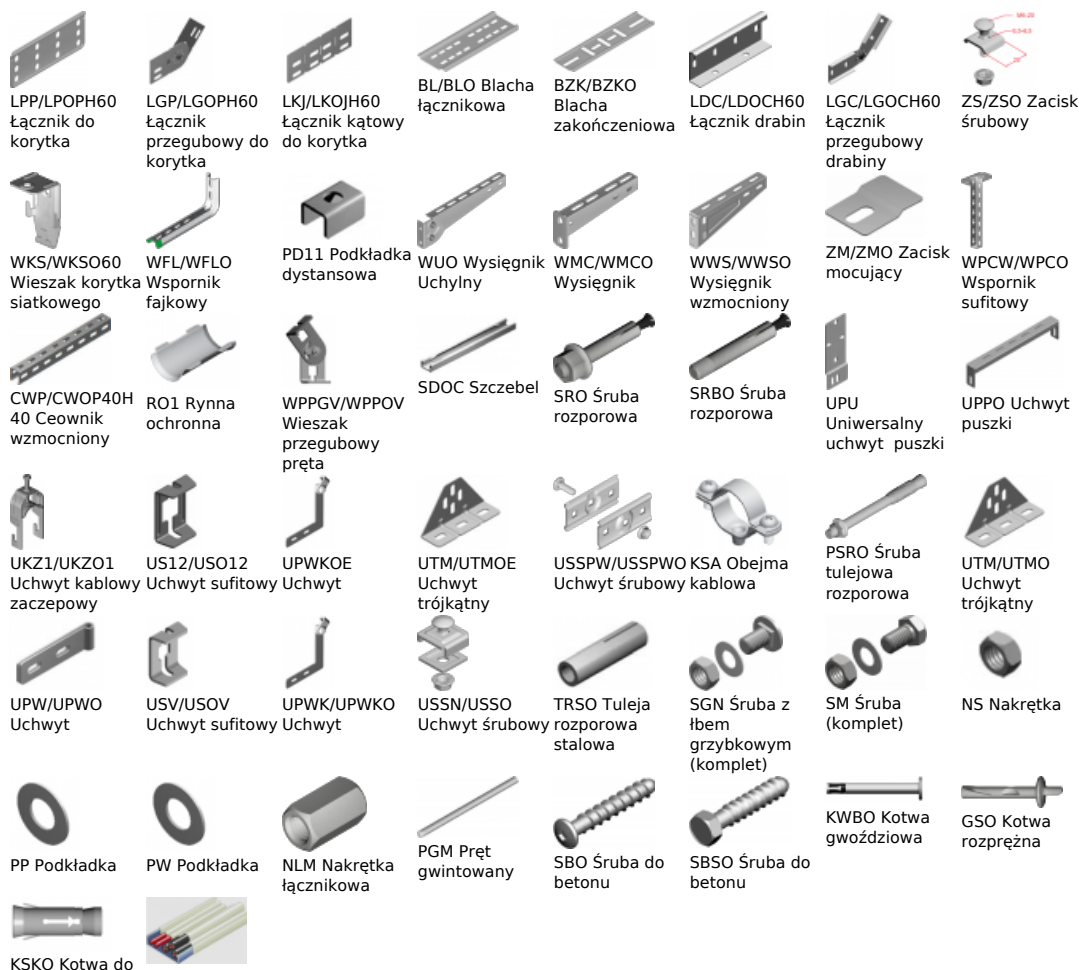



stropów
kanałowych

FLAMMOTECT-A
Ognioodporna
powłoka
pęczniąca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów