

Beznarzędziowe gniazda RJ45 Keystone kat. 6A STP


symbol: **MB005**

Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez użycia specjalnych narzędzi do terminowania złączy całego bardzo wydajnego toru transmisyjnego ekranowanego klasy E_A. Cały proces instalacyjny pozostaje szybki i komfortowy (wg. naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).


Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naściennne, podłogowe itp.).

- Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
- Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie żył bez pomocy narzędzi instalatorskich
- Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
- Gniazdo dostępne w wersji z wewnętrzną kłapką przeciwkursorową (*opcjonalnie*)
- Objęte 25 letnią gwarancją systemową

Tory kategorii 6A (klasa EA) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 550 MHz, z przepływnością binarną do 10 Gb/s.

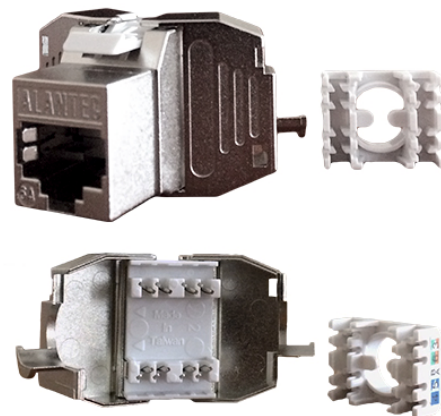

RYСУNEK TECHNICZNY

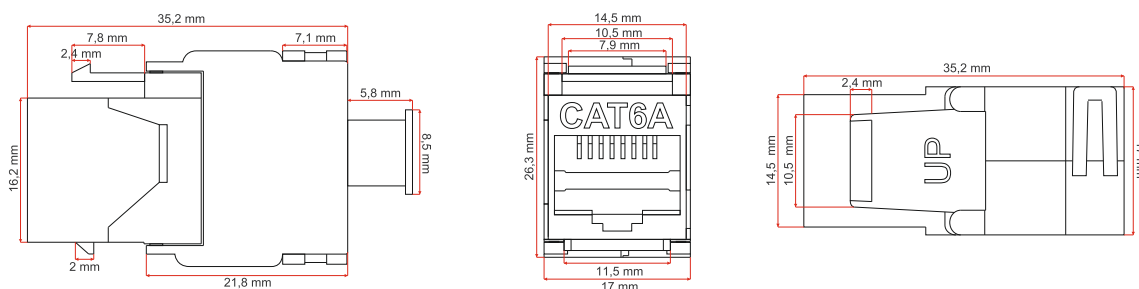

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Materiał korpusu:

- Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne z normą UL94V-0

Gniazdo:

- trwałość: >750 cykli
- materiał styków: fosforobraz
- powłoka styków: 1,25 μ złota na 2,5 μm niklu
- siła docisku styków: > 100 g
- siła rozłączania: 15 kg

Złącze:

- trwałość: > 200 cykli
- materiał styków: fosforobraz
- przyjmuje przewody: 22-26 AWG (druć/ linka)

Parametry elektryczne:

- maks. wartość prądu: 1,5A
- rezystancja: < 20 m. Ω
- rezystancja izolacji: > 500 m. Ω

NORMY

- ISO 11801 2nd edition:2008
- EN 50173 2nd edition:2007
- PN-EN-50173:2002-2007
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5(2001-02)
- ROHS 2002/95/WE

