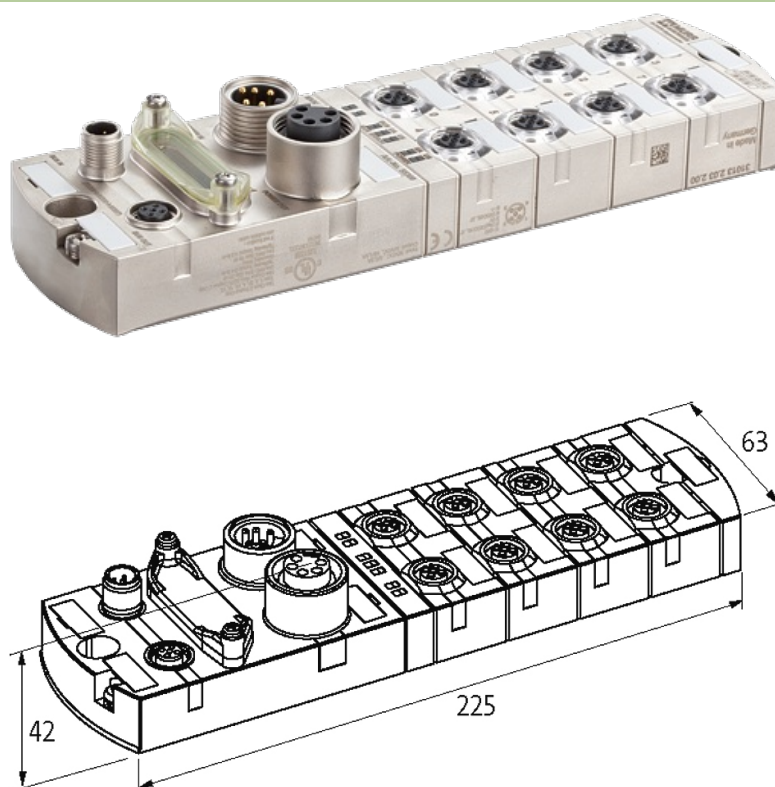


Moduł sieciowy MVK Metall E/A Profibus, DIO8 + 8xDiag/DIO

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DI/DO8 + 8 × diagnostic/DI/DO

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Wejście**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
PROFIBUS	
Adresowanie	Przełącznik obrotowy 1...99
Przylączy	
Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42×63×225 mm
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wyjście	
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W
Parametryzacja	
PIN 4	Input/Output
PIN 2	Input/Output/Diagnostic
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port
Dane handlowe	
EAN	4048879051460
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE