


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3217 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

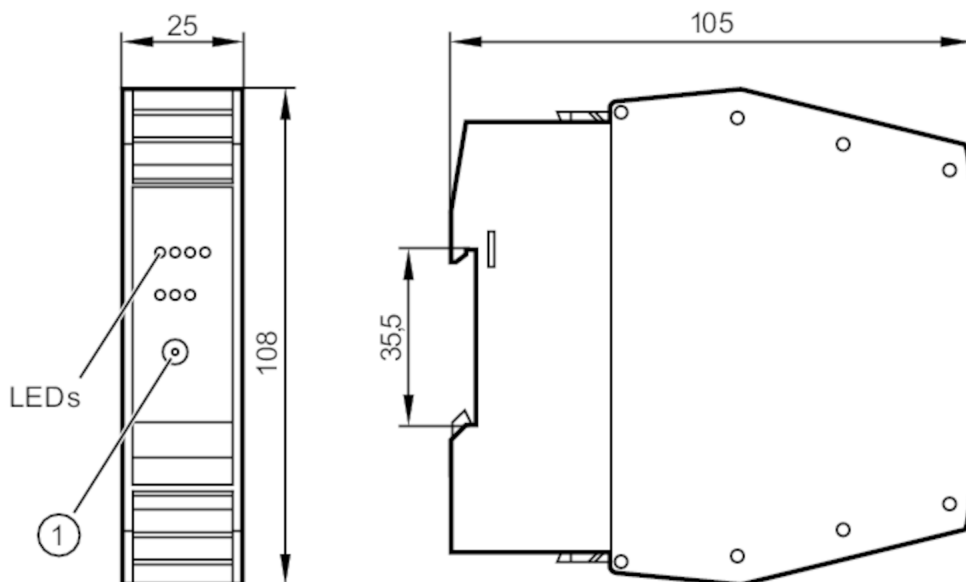

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	10...53; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V] 0...10
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym	nie
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 (1 bit = 1 mV)
Zasilanie wejść	AS-i / zewn. (zgodnie z PELV)



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50295
MTTF	[lata]	120
klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	164,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PA 6.6
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały 1...4
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Zasilanie czujnika +24V
V1...4	wejście analogowe Napięcie
I-	Zasilanie czujnika 0V
0V	wejście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zewnętrzne zasilanie czujnika +24V
E-	Zewnętrzne zasilanie czujnika 0V

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3217 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019