




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3222 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

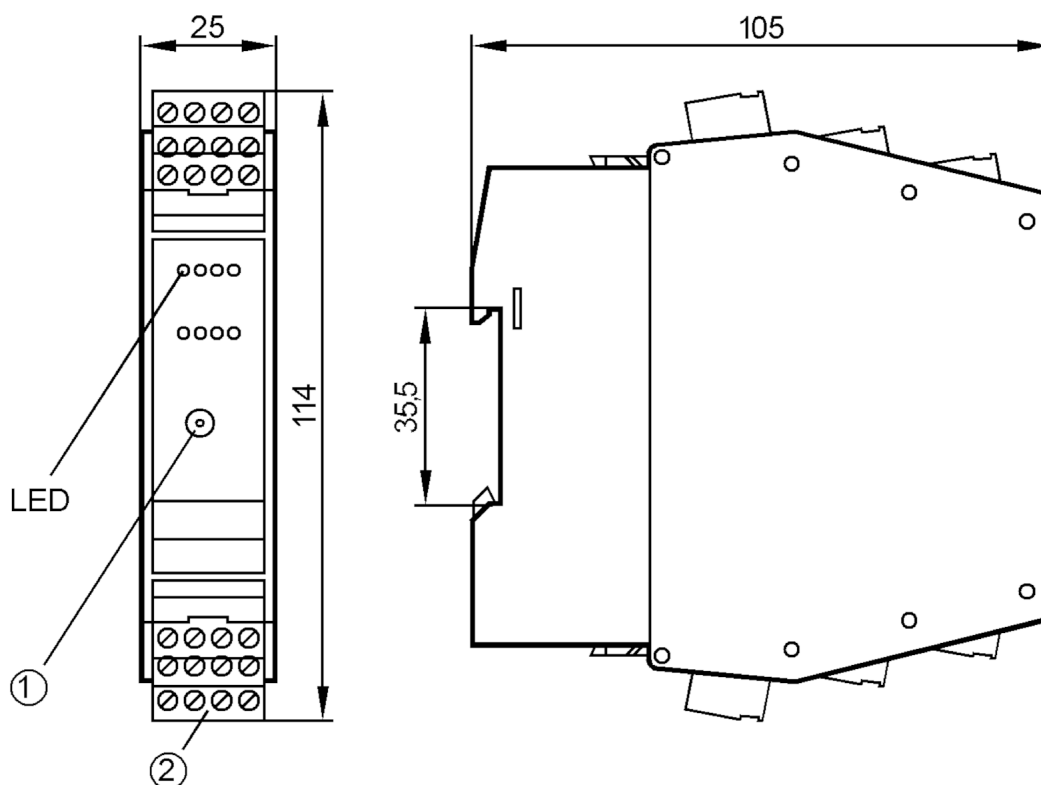

- 1 wtyk do adresowania
2 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
----------------------	-----------------------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Wejścia		
Liczba wejść Pt100		4
Napięcie zasilania [V]		24
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]		80
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 / 0,1 °C
Zasilanie wejść		AS-i
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy [°C]		-200...850
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		0...70
Temperatura składowania [°C]		-25...85
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
MTTF [lata]		140
klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7
AS-i_ID_kod [hex]		3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga [g]		166,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty Kanaly 1...4
	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i - AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	Wejście czujnika +
S-	Wejście czujnika -
1+...4+	Wyjścia Drive + 4-przewodowy Pt100
1-...4-	Wyjścia Drive - 4-przewodowy Pt100
FE	uziemienie robocze
A+	AS-i +
A-	AS-i -

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3222 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019