


Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC2486 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

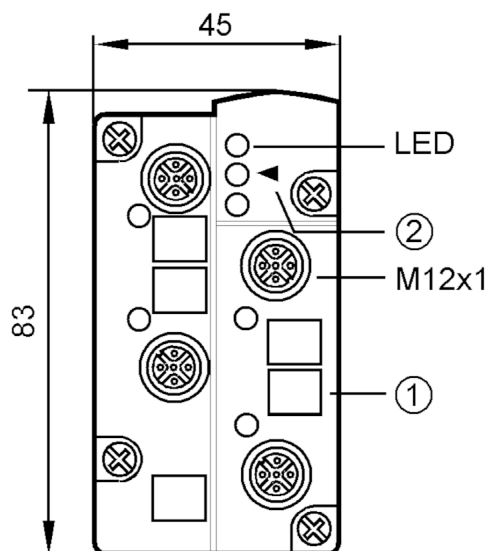

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania	[V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak
Zasilanie wejść		AS-i



Moduł AS-i ClassicLine


ClassicLineVA 4DI M12

Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70			
Ochrona		IP 67			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
MTTF	[lata]	410			
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-0.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	113,4			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC			
Wymiary	[mm]	45 x 83 x 25			
Materiał		PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony			
	Błąd	LED, kolor czerwony			
	Funkcja	LED, kolor żółty			
Akcesoria					
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu			
Uwagi					
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Podłączenie

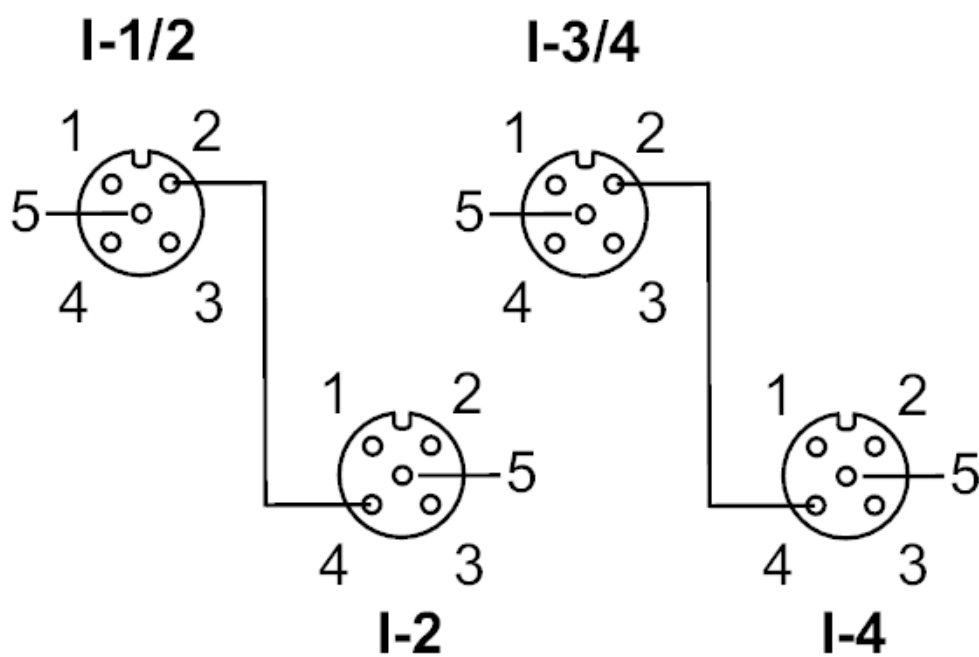



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Wejścia	
Gniazdo I-1/2	
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
Gniazdo I-2	
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
Gniazdo I-3/4	
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
Gniazdo I-4	
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC2486 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019