




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2257 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

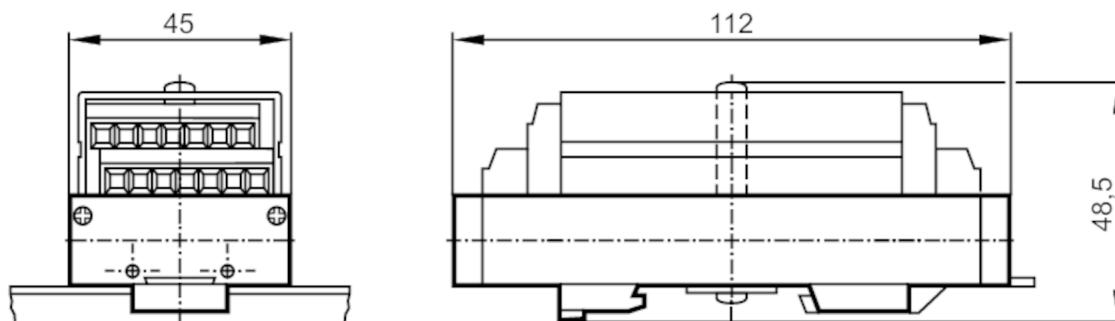

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,6
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania	[V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] > 5
Prąd wejściowy Niski	[mA] < 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V] 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio	tak
Zasilanie wejść	do PELV



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC		15...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	150
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50295
MTTF	[lata]	195
klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.0
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	0
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	127
Typ montażu		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa
Materiał		PA; PVC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	zwarcie	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Zasilanie czujnika +24V	
I-	Zasilanie czujnika 0V	
E+	zewnętrzne zasilanie aktuatorów +24V	
E-	zewnętrzne zasilanie aktuatorów 0V	
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4	
O1...O4	Wyjście przełączające Aktuator 1...4	

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2257 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016