




Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: PI2893 lub PI2793 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

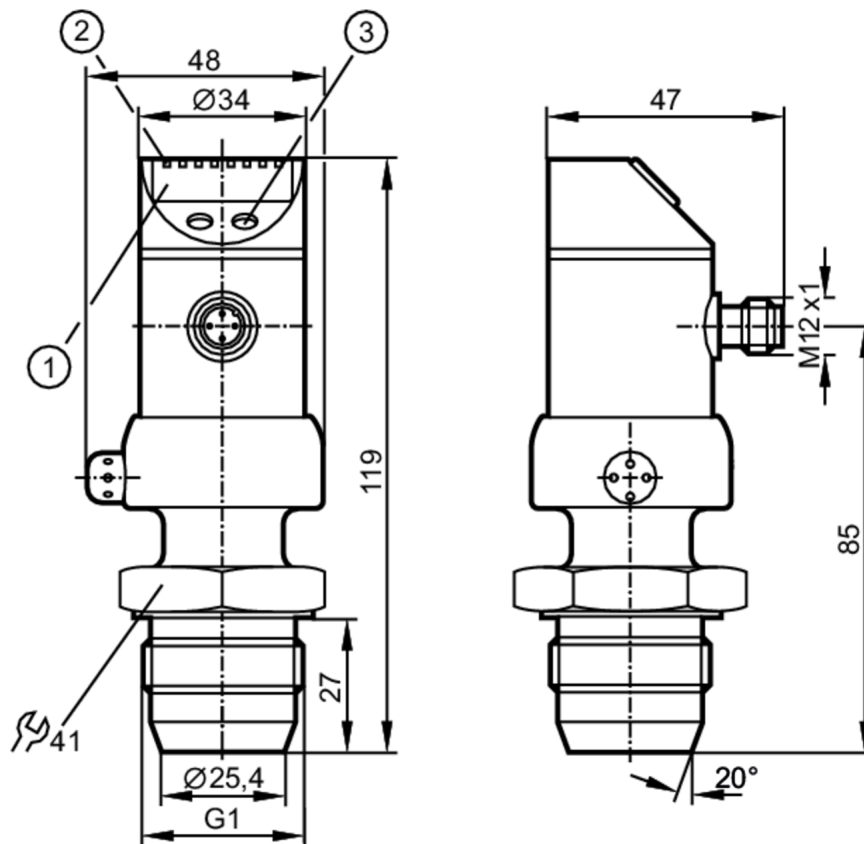

- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 2 diody LED
- 3 przycisk do programowania



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Aplikacja

Aplikacja	strefy sterylne		
Montaż	Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°		
Media	Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy		
Temperatura medium [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Wytrzymałość na ciśnienie	100 bar	1450 psi	10 MPa
Minimalne ciśnienie niszczące	350 bar	5070 psi	35 MPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		
brak strefy martwej	tak		



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	20...32 DC	
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Klasa ochrony		III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak	
Czas rozruchu	[s]	0,5	
Impuls prądowy załączenia zasilania	[mA]	6	
Czas trwania szczytowego prądu włączania	[ms]	30	
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak	
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść analogowych: 1	
Wyjścia			
Łączna liczba wyjść		1	
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy	
Liczba wyjść analogowych		1	
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20, odwracalny; (skalowany 1:4)	
Maks. obciążenie	[Ω]	300	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy		-1...25 bar	-14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Wyjście analogowe / dolna wartość		-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Wyjście analogowe / górna wartość		5,24...25 bar	76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
w krokach co		0,02 bar	0,3 psi 0,002 MPa
Ustawienia fabryczne		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar
Dokładność / odchylenie			
Powtarzalność		[% zakresu]	
Odchyłka od charakterystyki		[% zakresu]	
Odchylenie liniowości		[% zakresu]	
Odchylenie histerezy		[% zakresu]	
Stabilność długotrwała		[% zakresu]	
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego		[% na zakres 10 K]	
Współczynnik temperaturowy zakresu		[% na zakres 10 K]	



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ IP

Czasy reakcji		
Tłumienie wyjścia analogowego dAA	[s]	0,1...100
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego	[ms]	40
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji		punkt zerowy; zakres
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 przewodzenie w. cz.	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibrację	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	238
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	437,6
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium		ceramika (99,9 % Al ₂ O ₃); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. liczba cykli ciśnienia		100 milionów
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	4 x LED, kolor zielony
	Wyświetlanie funkcji	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana		bar; psi; MPa; % zakresu
Uwagi		
Uwagi		Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane






Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-025-REA01-E-ZVG/US/ IP

Podłączenie

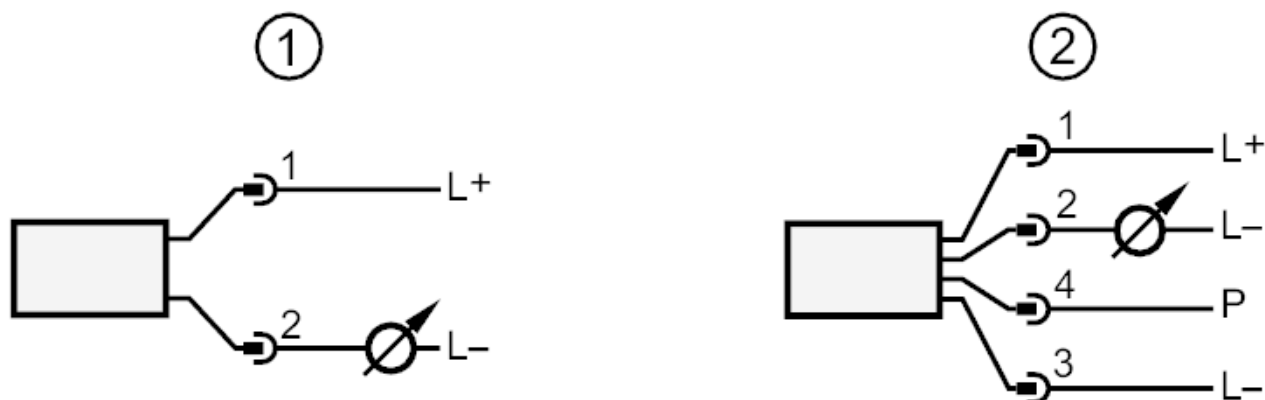

- 1: Tryb pracy normalny
- 2: Tryb programowania (P = komunikacja za pomocą: EPS- / FDT interface)

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: PI2893 lub PI2793 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018