




Miernik sprężonego powietrza

SDN12DGXFPKG/US-100

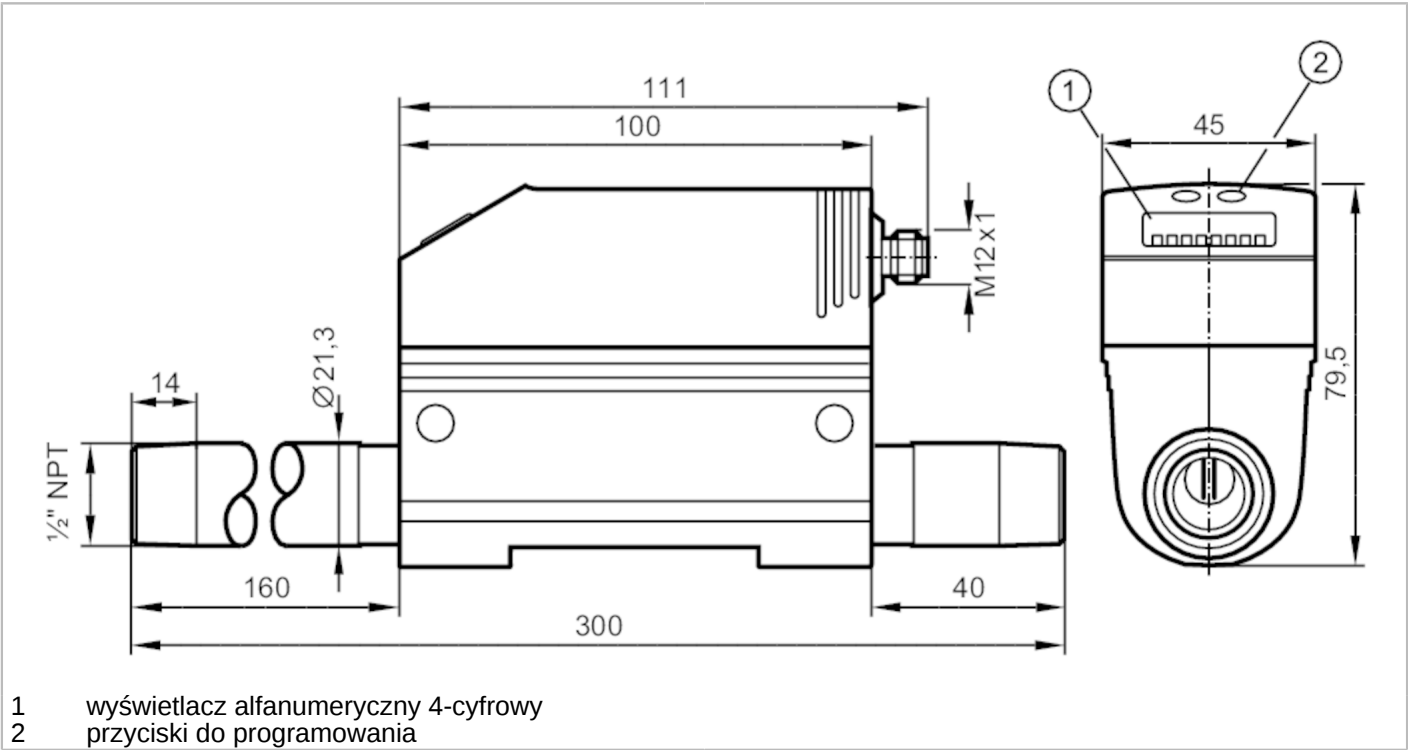

Aplikacja	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	sprężone powietrze
	jakość powietrza ISO 8573-1
Uwaga na temat mediów	klasa 141
	klasa 344
Temperatura medium [°F]	32...140
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
Wytrzymałość na ciśnienie [psi]	232
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar]	16
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	19...30 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	< 100
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	1
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1



Miernik sprężonego powietrza

SDN12DGXFPKG/US-100

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; (konfigurowalne)	
Wykonanie elektryczne	PNP	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250; (na wyjście)	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (skalowany)	
Maks. obciążenie [Ω]	500	
Wyjście impulsowe	Pomiar poboru	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	10...2650 scfh	0,2...44,1 scfm
Zakres wyświetlacza	0...3178 scfh	0...53 scfm
Punkt przełączania SP	25...2650 scfh	0,4...44,1 scfm
Punkt resetu rP	10...2635 scfh	0,2...43,9 scfm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...1985 scfh	0...33,1 scfm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	660...2650 scfh	11...44,1 scfm
krok	5 scfh	0,1 scfm
Monitoring przepływu		
Wartość impulsu	0,040...4 000 000 scf	
w krokach co	0,020...1000 scf	
Długość impulsu [s]	0,045...2	
Monitoring temperatury		
Zakres pomiarowy [°F]	32...140	
Zakres wyświetlacza [°F]	32...140	
Dokładność / odchylenie		
Monitorowanie przepływu		
Powtarzalność [% wartości mierzonej]	± 1,5	
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasa 141 / ; klasa 344; warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN15)	
Monitoring temperatury		
Dokładność [K]	± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego)	



Miernik sprężonego powietrza

SDN12DGXFPKG/US-100

Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji	[s]	0,1; (dAP = 0)
Tłumienie wyjścia przełączającego dAP w krokach	[s]	0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°F]	32...140
Temperatura składowania	[°F]	-4...185
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wibracje	DIN EN 68000-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	227
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	925
Materiał	PBT-GF20; NBR; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); PTFE; mosiądz Pokrywany; FKM; aluminium malowany proszkowo	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; ceramika szkło matowe; PEEK GF30; Poliester; aluminium	
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane 1/2 NPT DN15	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	4 x LED, kolor zielony (scfm, scfh, scf, °F)
	Wyświetlanie funkcji	1 x LED, kolor żółty
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi		
Uwagi	scf = standardowe stopy sześciennie	
	scfh = standardowe stopy sześciennie na godzinę	
	scfm = standardowe stopy sześciennie na minutę	
	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
	Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533.	
	Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Miernik sprężonego powietrza



SDN12DGXFPKG/US-100

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

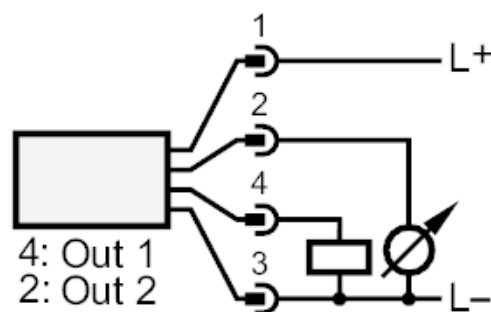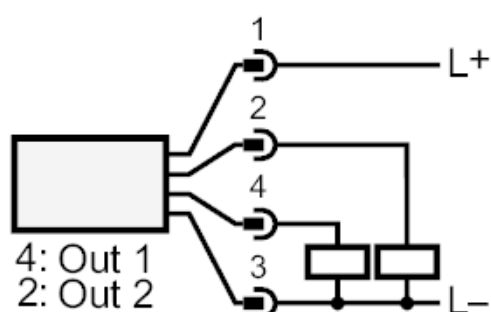

OUT1:	Wyjście przełączające
	Wyjście impulsowe licznik objętości
	wyjście sygnału Licznik programowalny
OUT2:	Wyjście przełączające
	wyjście analogowe