



# ETYKIETY DLA FOTOWOLTAIKI

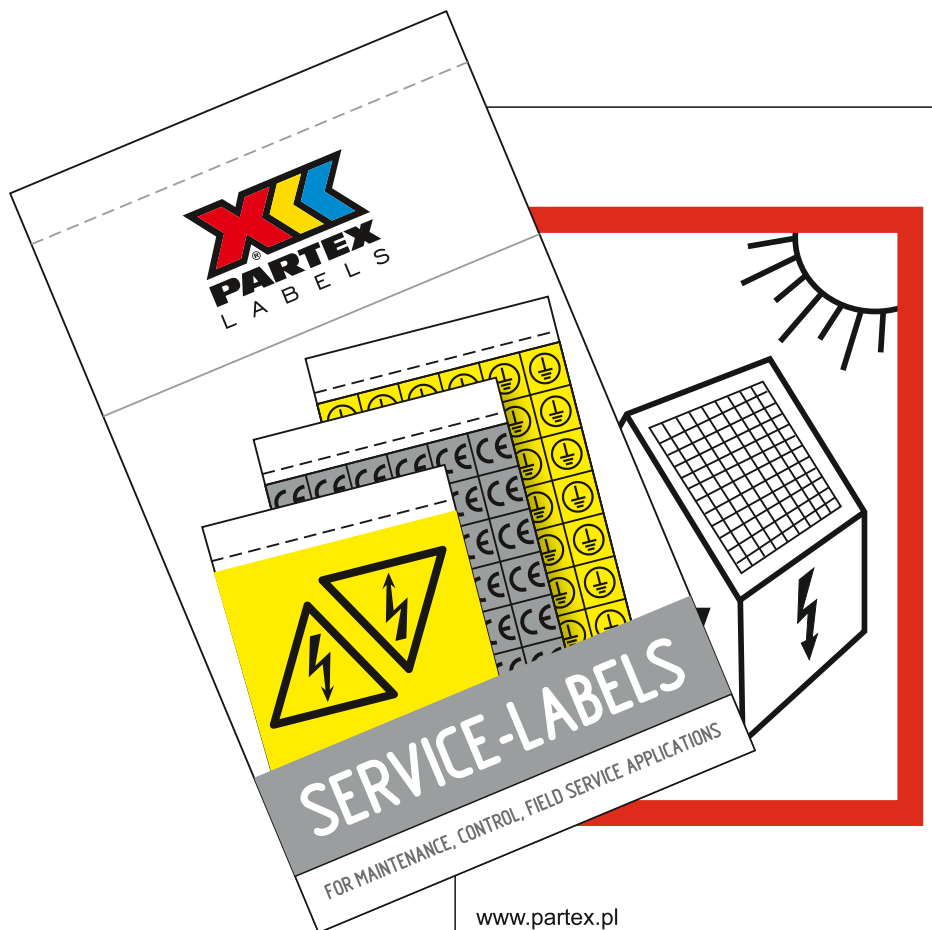

# GDZIE UMIEŚCIĆ ETYKIETĘ?



W punkcie przyłączenia instalacji PV, przy liczniku w złączu kablowym. Jeśli budynek posiada główny wyłącznik prądu, to także w tym miejscu.

Główny wyłącznik AC

Wewnątrz rozdzielnic RAC pod/nad wyłącznikiem nadprądowym.

GŁÓWNY  
WYŁĄCZNIK AC  
INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNEJ

Na obudowie rozdzielnic RAC.

GŁÓWNY  
WYŁĄCZNIK DC  
INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNEJ

Na obudowie falownika, obok wyłącznika izolacyjnego wbudowanego w falownik.



**UWAGA!**

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE  
POD NAPIĘCIEM

W górnej części, na frontowej lub bocznej obudowie falownika.



**UWAGA!**

URZĄDZENIE MOŻE BYĆ  
POD NAPIĘCIEM NAWET  
PO ROZŁĄCZENIU

Na obudowie rozdzielnic RDC.



PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE DC W CIĄGU DNIA

W pobliżu trasy kablowej DC przy falowniku.



Na obudowie złącza kablowego.

Rozdzielnica PV-AC

Na obudowie rozdzielnic RAC nad drzwiczkami.

Rozdzielnica PV-DC

Na obudowie rozdzielnic RDC nad drzwiczkami.



# PLB-PV-SET1

ZESTAW ETYKIET DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
26 szt./ZESZYT

PLB4-3010PV

40 szt./ZESZYT



PLB4-3011PV

30 szt./ZESZYT



PLB4-3012PV

30 szt./ZESZYT




PLB4-3013PV

30 szt./ZESZYT



PLB4-3014PV

30 szt./ZESZYT



PLB4-3015PV

20 szt./ZESZYT




PLB4-3016PV

30 szt./ZESZYT



PLB4-3017PV

10 szt./ZESZYT



PLB4-3018PV

40 szt./ZESZYT



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nasze etykiety wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni oraz dużą odpornością na chemikalia, środki czyszczące, alkohole, oleje czy kwasy.

Serię etykiet dla fotowoltaiki wykonaliśmy z zastosowaniem dodatkowej **POWŁOKI LAMINUJĄCEJ**, która czyni je jeszcze bardziej trwałymi i odpornymi nawet na ścieranie.

Materiał: Winył  
Grubość: 89 mikronów  
Klej: 20 - 23 mikronów  
Liner: 79 mikronów  
Laminacja: 50 mikronów

Temperatura pracy: -40°C do +80°C  
Minimalna temperatura aplikacji: +10°C

