




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5202 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

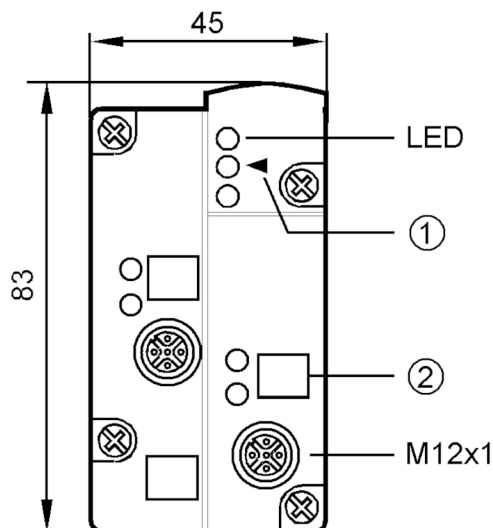

- 1 zainstalowany port podczerwieni  
2 powierzchnia do opisu



#### Dane elektryczne

|                                 |      |                                                                          |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania              | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                           |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i  | [mA] | 150                                                                      |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 0,1; (całkowity prąd dla obu wyjść i zasilania czujników z AS-i: 100 mA) |
| Zintegrowana funkcja Watchdog   |      | tak                                                                      |

#### Wejścia

|                                                |      |                                 |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Obwód wejść binarnych                          |      | PNP                             |
| Napięcie zasilania                             | [V]  | 21...30; (poprzez płaski kabel) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie          | [mA] | 100                             |
| Prąd wejściowy Wysoki                          | [mA] | 6...10                          |
| Prąd wejściowy Niski                           | [mA] | 0...2                           |
| Min. poziom przełączania: sygnał wysoki        | [V]  | 11                              |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo |      | tak                             |
| Zasilanie wejść                                |      | AS-i                            |



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12


| Wyjścia                                 |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| Wykonanie elektryczne                   |                                                                         | AS-i                                             |                     |       |       |
| Podłączenie                             |                                                                         | PNP                                              |                     |       |       |
| Zakres napięcia DC                      |                                                                         | AS-i                                             |                     |       |       |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście        | [mA]                                                                    | 100                                              |                     |       |       |
| Zabezpieczenie przed zwarciem           |                                                                         | tak                                              |                     |       |       |
| Separacja galwaniczna                   |                                                                         | nie                                              |                     |       |       |
| Warunki pracy                           |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Temperatura otoczenia                   |                                                                         | [°C]                                             | -25...70            |       |       |
| Ochrona                                 |                                                                         | IP 67                                            |                     |       |       |
| Testy / dopuszczenia                    |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| EMC                                     |                                                                         | EN 50295                                         |                     |       |       |
| MTTF                                    |                                                                         | [lata]                                           | 377                 |       |       |
| klasyfikacja AS-i                       |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Wersja AS-i                             |                                                                         | 2.1                                              |                     |       |       |
| Dostępny tryb rozszerzonego adresowania |                                                                         | tak                                              |                     |       |       |
| AS-i profil                             |                                                                         | S-7.A.E                                          |                     |       |       |
| Konfiguracja AS-i E_A                   | [hex]                                                                   | 7                                                |                     |       |       |
| AS-i_ID_kod                             | [hex]                                                                   | A.E                                              |                     |       |       |
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu         |                                                                         | tak                                              |                     |       |       |
| Bity danych                             | Bit danych                                                              | D0                                               | D1                  | D2    | D3    |
|                                         | Wejście                                                                 | 1                                                | 2                   | 3     | 4     |
|                                         | Gniazdo                                                                 | I-1/2                                            | I-1/2               | I-3/4 | I-3/4 |
|                                         | Pin                                                                     | 4                                                | 2                   | 4     | 2     |
|                                         | Wyjście                                                                 | 1                                                | 2                   | -     | -     |
|                                         | Gniazdo                                                                 | I-1/2                                            | I-3/4               | -     | -     |
|                                         | Pin                                                                     | 2                                                | 2                   | -     | -     |
| Dane mechaniczne                        |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Waga                                    |                                                                         | [g]                                              | 107,4               |       |       |
| Typ montażu                             |                                                                         | Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC |                     |       |       |
| Materiał                                |                                                                         | PBT                                              |                     |       |       |
| Wyświetlacze / elementy robocze         |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Wyświetlacz                             | działanie                                                               |                                                  | LED, kolor zielony  |       |       |
|                                         | Błąd                                                                    |                                                  | LED, kolor czerwony |       |       |
|                                         | Funkcja                                                                 |                                                  | LED, kolor żółty    |       |       |
| Akcesoria                               |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Akcesoria (opcjonalne)                  |                                                                         | Dolna część modułu                               |                     |       |       |
| Uwagi                                   |                                                                         |                                                  |                     |       |       |
| Uwagi                                   | Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: |                                                  |                     |       |       |
|                                         | I-1/2, I-3/4                                                            |                                                  |                     |       |       |
| Sztuk w opakowaniu                      | Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.                        |                                                  |                     |       |       |
|                                         | 1 szt.                                                                  |                                                  |                     |       |       |

### Połączenie elektryczne


styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

### Podłączenie

I-1/2

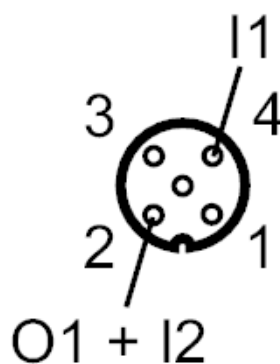

I-3/4

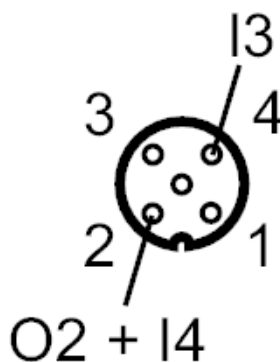

Konektor: M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5202 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!