


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5209 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

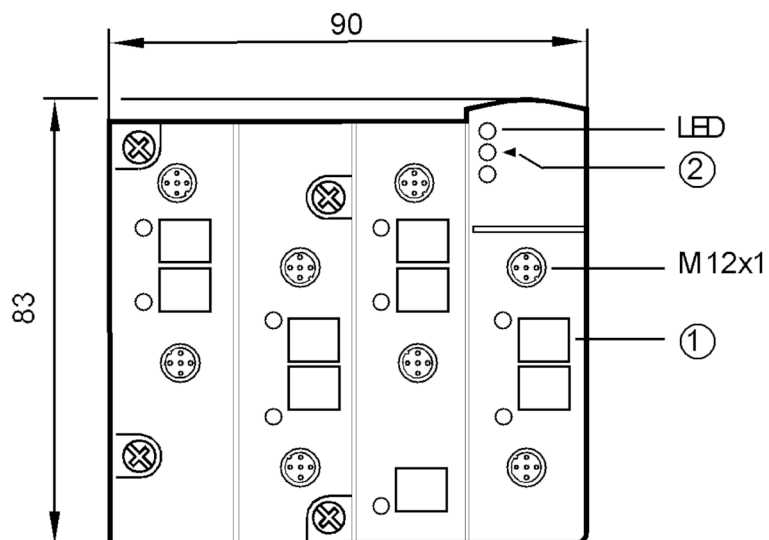

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--



Moduł AS-i ClassicLine


ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Wejścia					
Liczba wejść binarnych	4				
Obwód wejść binarnych	PNP				
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)				
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200				
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10				
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2				
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11				
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak				
Zasilanie wejść	AS-i				
Wyjścia					
Wykonanie elektryczne	AS-i				
Liczba wyjść binarnych	4				
Podłączenie	PNP				
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel; dla cULus napięcie musi odpowiadać wartością specyfikowanym w "Limited Voltage/Current")				
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1); zgodnie z cULus: 700 mA)				
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak				
Separacja galwaniczna	tak				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70				
Ochrona	IP 67				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
MTTF [lata]	171				
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.1				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie				
AS-i profil	S-7.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	0.E				
certyfikat AS-i	39301				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Wyjście	1	2	3	4
	Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	192
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E	
Materiał	PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu	
Uwagi		
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.	
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
Uwagi	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:		
	Wejścia	
1	Zasilanie czujnika L+	
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane	
3	Zasilanie czujnika L-	
5	nieużywany	
	Wyjścia	
1	nieużywany	
2	nieużywany	
3	Napięcie zewnętrzne AUX -	
4	Wyjście przełączające +	
5	nieużywany	
Konektor: M12		
		

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5209 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!