



Sterowniki
agregatów
wolnostojących
RGK420SA

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora	V	12/24VDC
---------------------------------	---	----------

Wejścia cyfrowe

Typ		5 neg.+ 1 pos.
-----	--	----------------

Wysoki sygnał	V	Patrz lista komponentów (eBOM)
---------------	---	--------------------------------

Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ		„W” lub częstotliwość agregatu lub czujnik
-----	--	--

Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue)	VAC	100...480
--------------------------	-----	-----------

Zakres pomiaru	V	100...480VLL(3PH+N)
----------------	---	---------------------

Zakres częstotliwości	Hz	45...65
-----------------------	----	---------

Metoda pomiaru		TRMS
----------------	--	------

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	5A/1A
----------------------	---	-------

Zakres pomiaru		0.05...6A or 0.05...1.2A
----------------	--	--------------------------

Typ wejść prądowych		1PH, /5A or /1A
---------------------	--	-----------------

Typ pomiaru		TRMS
-------------	--	------

Wyjścia półprzewodnikowe

Typ		5 (SSR)
-----	--	---------

Klasyfikacja	A	2
--------------	---	---

Zabezpieczenia		Zabezpieczone
----------------	--	---------------

Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-30
maks.	°C	+60

Stopień ochrony		IP40
-----------------	--	------

Wymiary

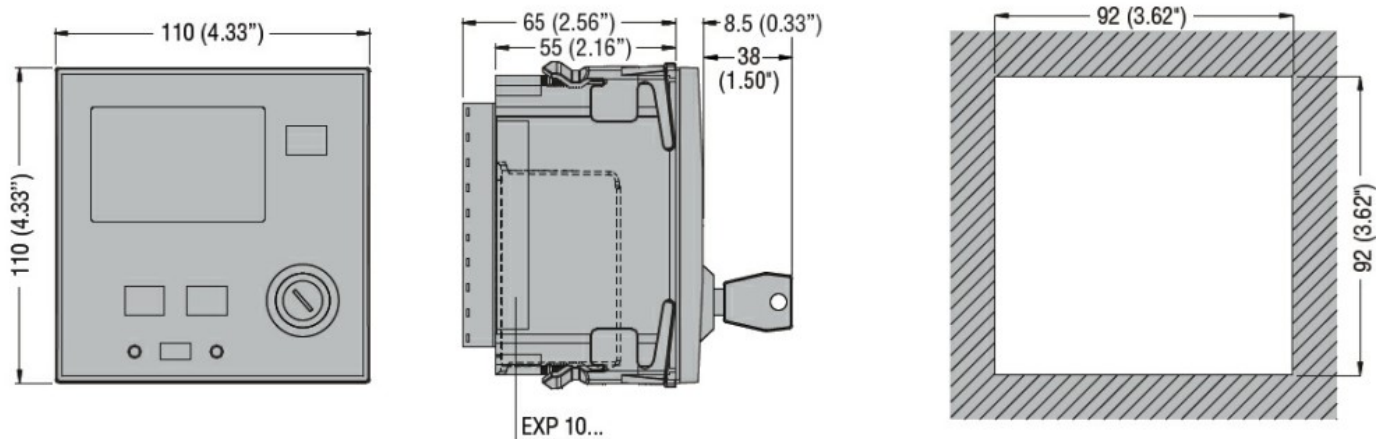

Schemat połączeń elektrycznych

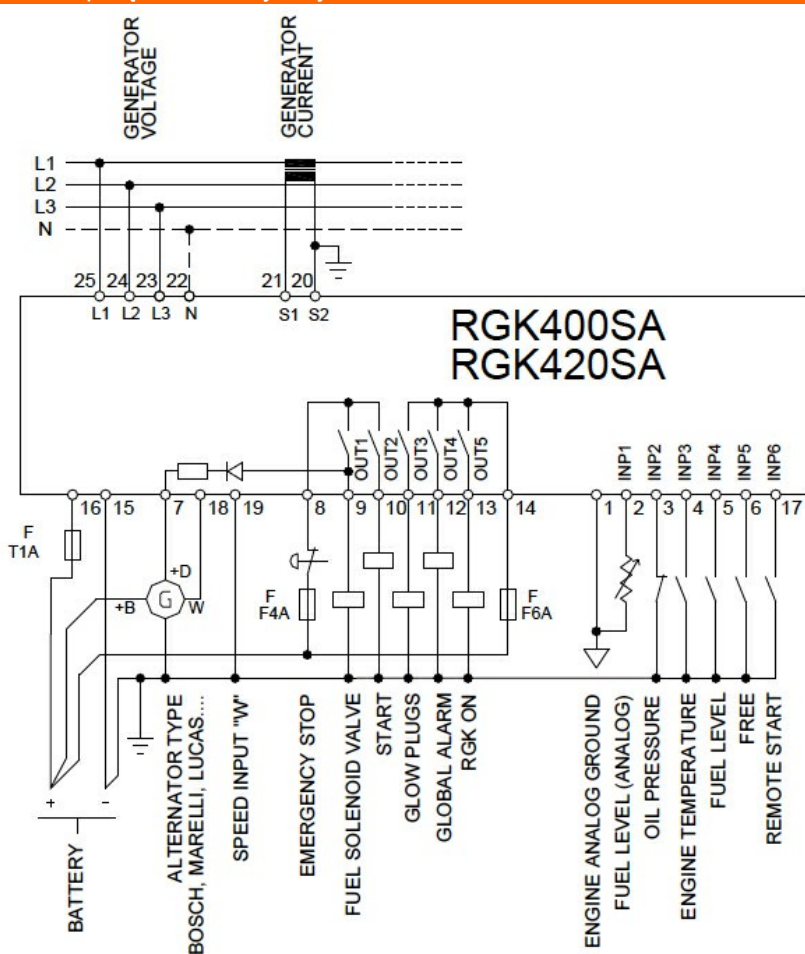

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2-N°14

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 61010-2-030

IEC/EN 61326-1

UL508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

Sterownik agregatów wolnostojących, 12/24VDC, wyświetlacz LCD z ikonami, port optyczny do programowania na panelu przednim, wbudowana 3 pozycyjna stacyjka, 5 wejść, 5 wyjść

ETIM 8,0

EC002758 -
Energy
management
controller