


Przeznaczenie produktu	Urządzenia pomiarowe – Woltomierz lub amperomierz DMK02		
Seria produktu			
Zasilanie pomocnicze Us			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240	
Częstotliwość robocza	min.	Hz	50
	maks.	Hz	60
Pobór mocy	Maksymalny	VA	3.3
Maksymalne rozproszenie mocy		W	1.5
Wejścia pomiaru napięcia			
Napięcie znamionowe (Ue)	międzyfazowe	VAC	600
Zakres napięcia roboczego	fazowe	VAC	15...660
Częstotliwość robocza wejść napięciowych	min.	Hz	45
	maks.	Hz	66
Metoda pomiaru napięcia	True RMS		
Wejścia prądowe			
Prąd znamionowy (Ie)		A	5
Zakres pomiaru	0.05...5.75		
Częstotliwość robocza wejść prądowych	min.	Hz	45
	maks.	Hz	66
Typ	Bocznikowe, połączenie za pomocą przekładnika prądowego nn, maks. 5A		
Metoda pomiaru	TRMS		
Przeciążenie wytrzymywane	+20% Ie		
Dokładność			
Warunki pomiarowe (T +23°C ±1°C / Wzgl. wilgotność 45 ±15% w.w.)	napięcie VLN	±0.25% f.s. ±1 digit	
	napięcie VLL	±0.25% f.s. ±1 digit	
	prąd	±0.5% f.s. ±1 digit	
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600	
Właściwości mechaniczne			
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne		
Typ zacisków	Wyjmowane		
Przekrój poprzeczny przewodu	min.	mm²	0.2
	maks.	mm²	2.5
	min.	AWG	24


Woltomierz lub amperomierz. 1 napięcie lub prąd, 1 maks. napięcie lub prąd, 1 min. napięcie lub prąd

	maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż			Montaż tablicowy
Masa		g	290
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -20
		maks.	°C +60
	Temperatura składowania	min.	°C -30
		maks.	°C +80
Wilgotność względna		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Stopień ochrony			IP54

Wymiary

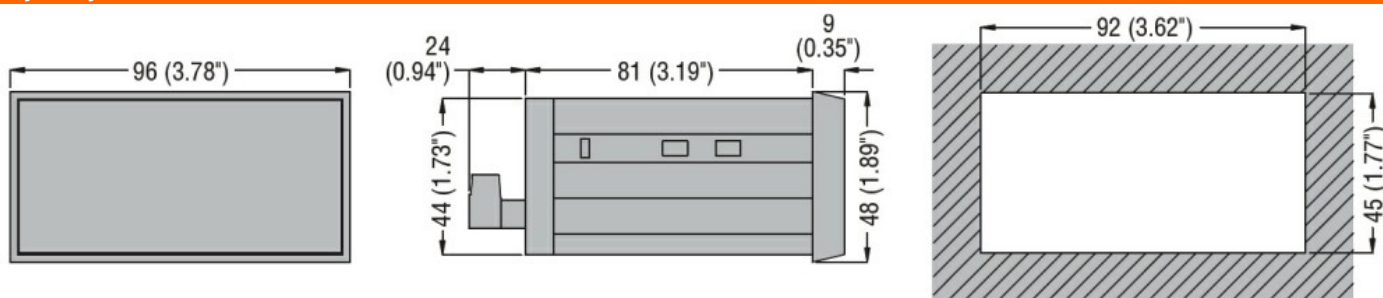

Schemat połączeń elektrycznych

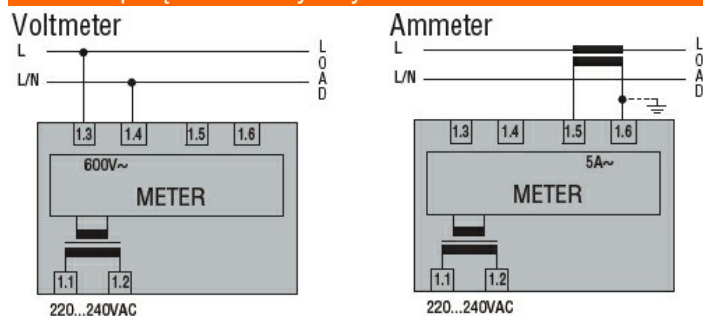

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002306 -
Woltomierz