

OPRAWY EWAKUACYJNE

SK-8

WYKONANIE:

Obudowa z białego poliwęglanu

Klosz transparentny z poliwęglanu z dodatkowymi soczewkami

MONTAŻ:

Natynkowy (ściana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy (sufit**)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

3,2W LED

CZAS ŁADOWANIA:

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI:

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY:

IP44

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

t_a : 0°C ÷ 40°C

Wersja CB:

t_a : 0°C ÷ 50°C

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:


Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem



Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

Opcja doświetlania powierzchni pod oprawą

**wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego, wersja RW niedostępna

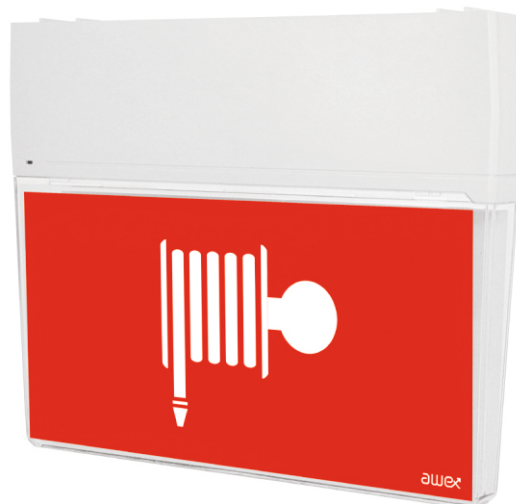

WYMIARY (mm):

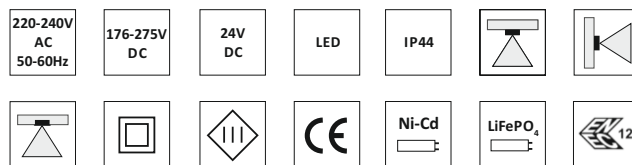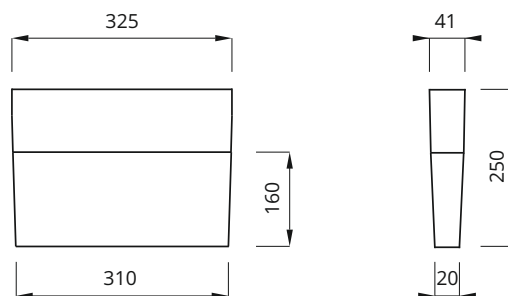

KM 618355
BS-EN 60598-2-22



*patrz Piktogramy

*lista piktogramów dostępna w Akcesoriach

** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJA		KOLOR
STANDARD									
SK-8	3,2W	C	1	3	SE	SA	PT	X	WT
PREMIUM									
SK-8	3,2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW
									WT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		KOLOR
SK-8	3,2W	F	CB	CBS	X	WT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		KOLOR
SK-8	3,2W	Z	CB	ADE	ADP	WT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
SK-8	3,2W	FZLV	WT

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
STANDARD	
3,2W	100
PREMIUM	
3,2W	120

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
3,2W	120

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
3,2W	120

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
3,2W	120

LEGENDA:

SK8 – oprawa SK-8

C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD

B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM

F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii

Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie na ciemno)

PT – przycisk testu

X – oprawa bez dodatkowych opcji

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

CB – system centralnej baterii

CBS – oprawa do centralnej baterii CBS

ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADE w technologii SMART

ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADP w technologii SMART

FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC

WT – korpus biały, klosz przezroczysty gładki

*Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.