

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przetwornik pomiarowy prądu MCR, programowalny i konfigurowalny, do pomiaru prądów stałych, zmiennych i sinusoidalnych, z wyjściem przekaźnikowym i tranzystorowym, prąd wejściowy 0...10 do 0...50 A, skonfigurowany

Korzyści

- Separacja 3-drożna
- Ustawienie urządzenia za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania konfiguracyjnego MCR/PI-CONF-WIN
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej

Dane handlowe

Numer artykułu	2814663
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK4A34
Klucz produktu	CK4A34
Strona katalogu	Strona 231 (C-5-2019)
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	189,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	189,4 g
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	DE

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Przetwornik pomiarowy prądu

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Błąd ogólny

$\leq 1,5\%$ (Zakres temperatury)

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych

2,2 W

Kategoria pomiaru

III

napięcie probiercze wyjście/zasilanie

500 V AC (50 Hz, 60 s)

napięcie probiercze wejście/wyjście

4 kV AC (50 Hz, 60 s)

napięcie probiercze wejście/zasilanie

4 kV AC (50 Hz, 60 s)

Układ ochronny

Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V

odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%)

330 ms (AC)

40 ms (DC)

Typowy współczynnik temperaturowy

$< 0,025\%/K$

maksymalny błąd przenoszenia

$< 0,5\%$ (wartości znamionowej zakresu w warunkach normalnych)

Znamionowe napięcie izolacji

300 V AC (względem ziemi)

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania

20 V DC ... 30 V DC

Pobór prądu maksymalny

$< 50\text{ mA}$ (bez obciążenia)

Dane wejściowe

Pomiar

Konfigurowalne/programowalne

tak, skonfigurowany fabrycznie

zakres prądu wejściowego

0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Dopuszczalne trwałe przeciążenie: 120%)

Zakres pomiarowy prądu

0 A AC/DC ... 50 A AC/DC

Zakres ustawienia, min. prąd wejściowy

0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC

Zakres ustawienia, maks. prąd wejściowy

0 A AC/DC ... 55 A AC/DC

LSB: Prąd

1 μA (1 A)

2 μA (2 A)

5 μA (5 A)

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

	10 μ A (10 A)
	50 μ A (50 A)
	100 μ A (100 A)
przeciążalność prądowa	w zależności od przepuszczanego przewodu
obciążalność prądowa	w zależności od przepuszczanego przewodu
Zakres mierzonych częstotliwości	15 Hz ... 400 Hz
Kształt krzywej	Prądy stałe, przemienne oraz zniekształcone
Próg pobudzenia	0,8 % (od wart. znamionowej zakr. pomiar. 50 A)

Dane wyjściowe

Przełączanie: Przekaznik

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
materiał styków	AgSnO ₃ , warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V AC
	36 V DC
	250 V AC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	50 mA (w przypadku warstwy złota, 30 V AC/ 36 V DC)
	2 A (ze zniszczoną warstwą złota, 250 V AC)

Przełączanie: Tranzystor

prąd długotrwały obciążenia	80 mA (nieodporny na zwarcia)
Zakres napięcia wyjściowego	19 V ... 29 V (Napięcie zasilające - 1 V)
zakres nastawienia wielkości progowej	1 % ... 110 %
Zakres ustawiania opóźnienia reakcji	0,1 s ... 20 s
Wskaźnik stanu	LED żółta

Sygnał: Napięcie/prąd

Konfigurowalne/programowalne	tak, skonfigurowany fabrycznie
Sygnał wyjściowy napięcie	0 V ... 5 V
	1 V ... 5 V
	0 V ... 10 V
	2 V ... 10 V
	-5 V ... 5 V
	-10 V ... 10 V
	10 V ... 0 V
	10 V ... 2 V
	10 V ... -10 V
	5 V ... 0 V
	5 V ... 1 V
	5 V ... -5 V
Sygnał wyjściowy prąd	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
	20 mA ... 0 mA
	20 mA ... 4 mA

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

obciążenie/moc wyjścia napięciowego	> 10 kΩ
obciążenie/moc wyjścia prądowego	< 500 Ω

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
Rodzaj przyłącza	Przyłącze przelotowe

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
----------------	-------------

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114,5 mm

Przewód okrągły

Średnica	10,5 mm
----------	---------

Dane materiału

Materiał obudowy	poliamid PA bez wzmocnienia
------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

CE

certyfi kat	Zgodność z CE
-------------	---------------

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap.	Zgodność z dyrektywą
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61010-2-030
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna



MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu

2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

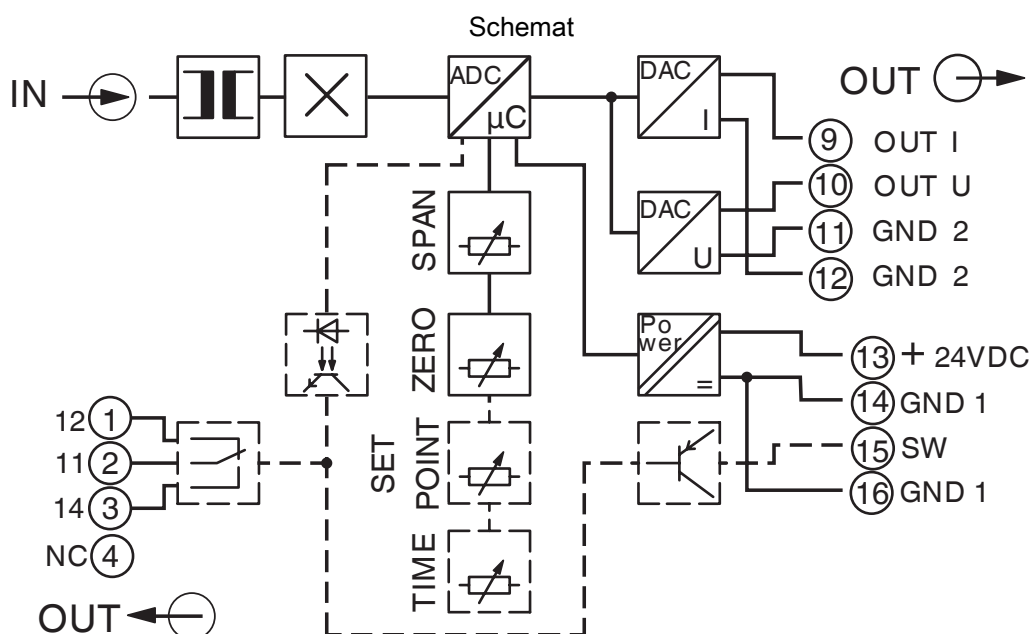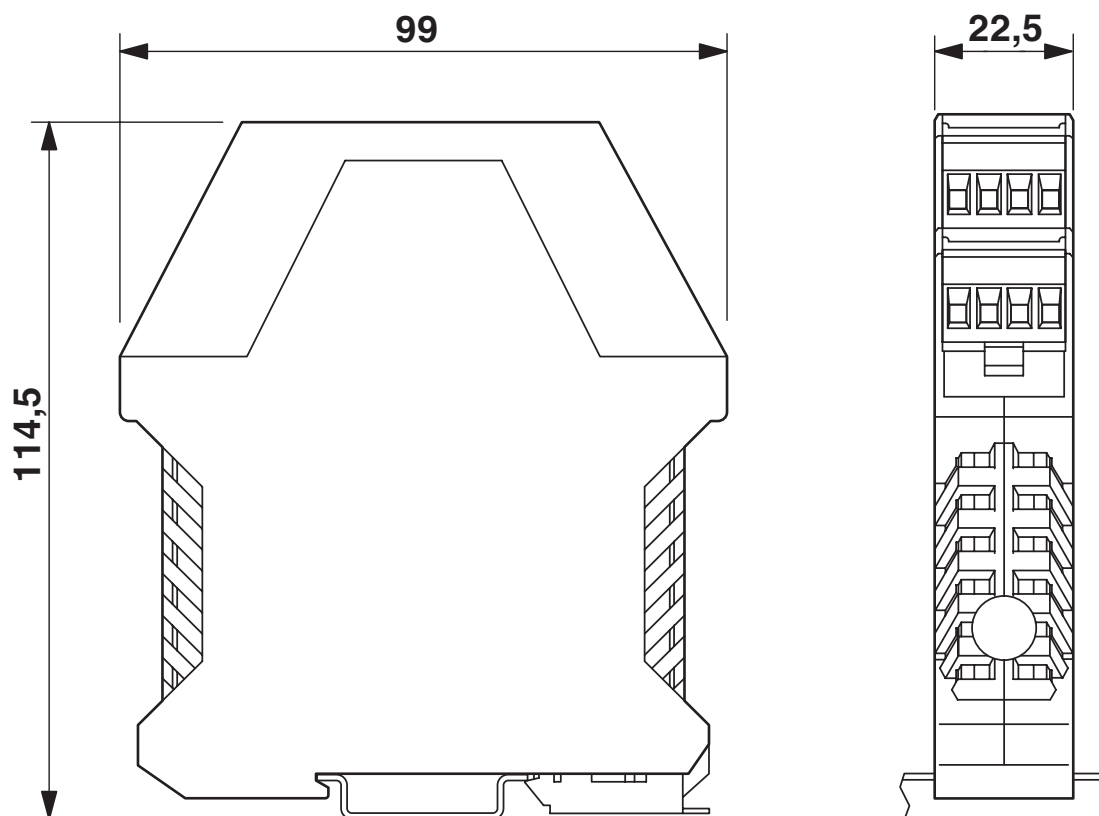

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*08.B.01852-19



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210123
ECLASS-12.0	27210123
ECLASS-13.0	27210123

ETIM

ETIM 8.0	EC002475
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI - Przetwornik pomiarowy prądu



2814663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814663>

Akcesoria

MCR-TTL-RS232-E - Kabel adapterowy

2814388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2814388>

Kabel adapterowy programu (wtyk słuchawkowy stereofoniczny/D-SUB 25-biegunowe), 1,2 m, do programowania modułów MCR-T-..., MCR-S-... i MCR-f



CM-KBL-RS232/USB - Przewody

2881078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2881078>

Kabel połączeniowy z D-SUB 9 i USB, z adapterem D-SUB 9/D-SUB 25.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl