



moduł rozszerzeń I(N),I(róż.),analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe, wtykowy, dla 7KM PAC3200 / 4200

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia I(N), I(Diff), analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe
rodzaj napięcia zasilającego	przez PAC 3200 / PAC4200
Ogólne dane techniczne	
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
• możliwość zastosowania licznik mocy biernej	Nie
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	43 mm
głębokość	34 mm
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy • minimalny • maksymalny	-10 °C 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania • minimalny • maksymalny	-25 °C 70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Confirmation



KC



EMV	other	Environment
-----	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9200-0AD00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9200-0AD00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AD00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

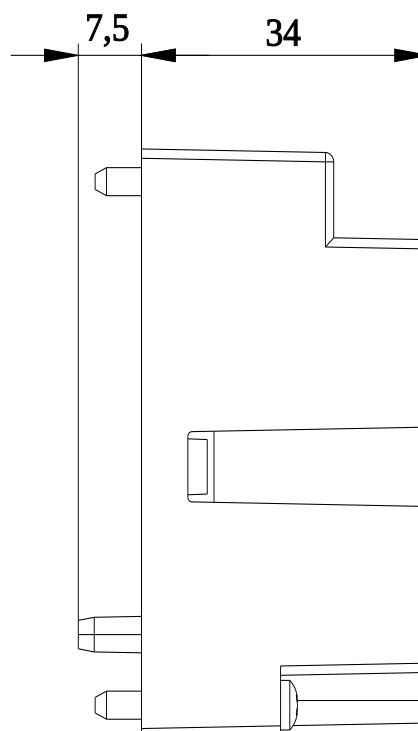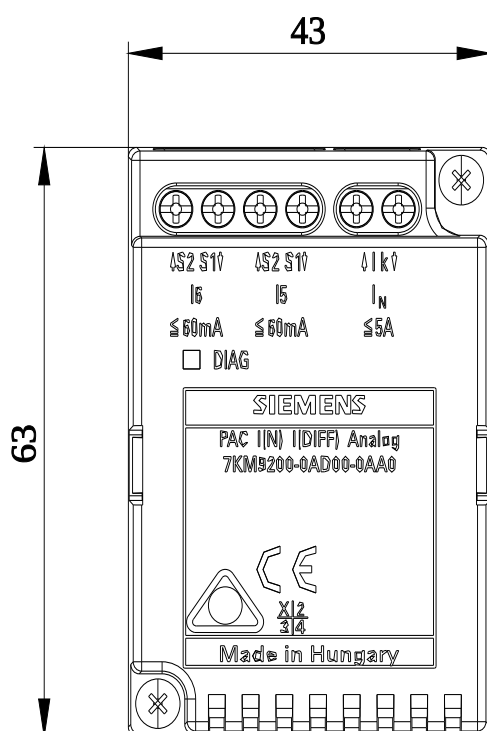

-P

SIEMENS

S1	S2	S1	S2	k	l
----	----	----	----	---	---

I5

I5

I6

I6

ln

ln

Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

