

NHS3/110 UQ aR 630A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004335116
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	630
Typ	NH-S
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	140
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	850.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	630
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

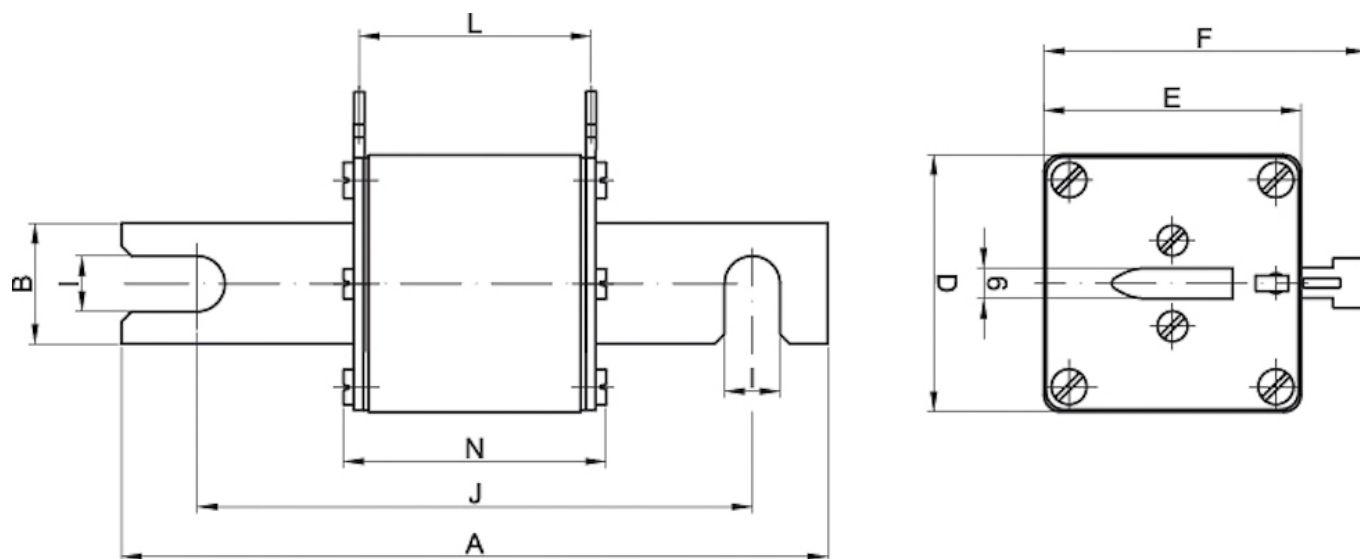

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75

Certyfikat



Prüfbericht

Nr. 76 103 6-II

Antragsteller:

Elektroelement n.sol.o., YU-61411 Izlake

Antrag vom 07.07.1986

Gegenstand:

HLS-Sicherungseinsätze, NH-System

Prüfmuster erhalten am 24.07.1986

Art der Prüfung:

Informationsprüfung
nach Angaben des Antragstellers

Prüfergebnis:

Prüfkriterien und Einzelergebnisse siehe Prüfbericht

Inhalt:

Eingereichte Prüfmuster	Seite 1
Durchgeführte Prüfungen	Seite 2
Prüfstromquelle	Seite 3
Prüftabelle	Nr. 1
Oszillogramme	Blatt 1 bis 6



München, den 25.09.1986

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Er hat nur in vollem Umfang Gültigkeit, und umfaßt 3 Seiten und 1 Tab. Beilagen. Osz.