

Siemens
EcoTech



Adapter przewodu profilowanego AS-i (Technologia z przesunięciem izolacji)
Przepust kabla M20



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Adapter
wykonanie produktu	Przewód profilowany magistrali AS-i (technologia z przesunięciem izolacji) Przepust kabla M20
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,015 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość montażowa	9,5 mm
głębokość montażowa	20,3 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Tworzywo
kolor akcesorium	Czarny
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

Environment



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HX10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HX10-0AA0&lang=en

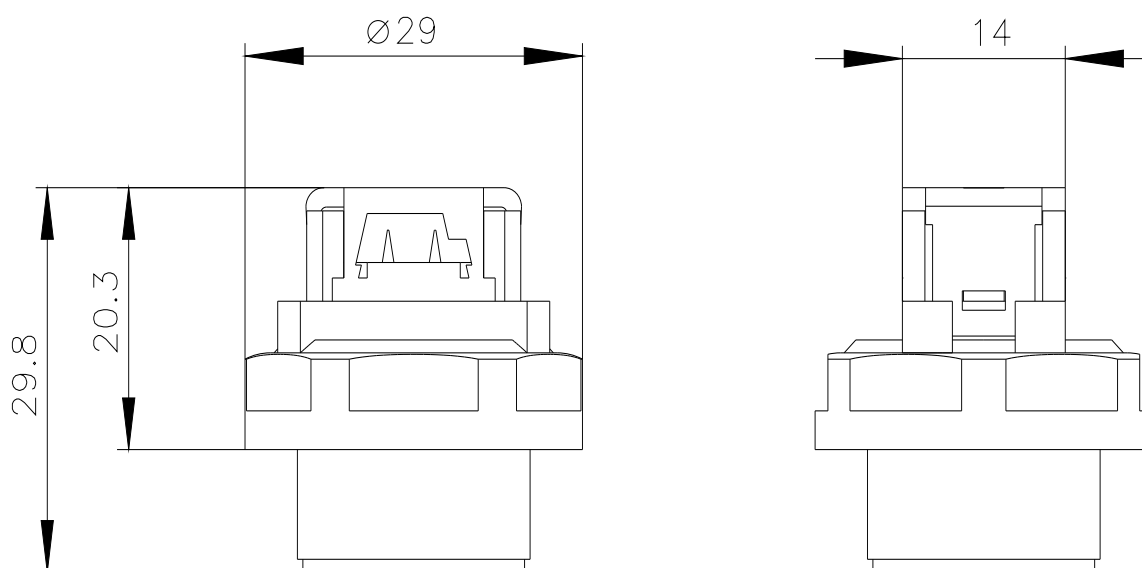

Ostatnia zmiana:

9.11.2023 