

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5,05 m

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1417261                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CCA                                          |
| Klucz produktu                      | BF1CCA                                          |
| GTIN                                | 4055626078922                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 115,9 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 110,415 g                                       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 4                                     |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94      | HB                              |
| Materiał uszczelki           | NBR                             |
| materiał uchwytu             | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku               | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku   | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków      | TPU GF                          |
| Materiał przepustu           | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PUR                             |
| Materiał przewodu            | błyszcząca skrętka Cu           |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC                   |
|                           | 250 V DC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |
| Układ ochronny            | niepodłączony              |
| maksymalny opór przewodu  | 78 $\Omega/\text{km}$      |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania    | $\geq 100$ |
| Cykle gięcia maksymalnie | 4000000    |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Dane przyłączeniowe

### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
|-------------------|--------|

## Złącze

### Przyłącze 1

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|


### Przyłącze 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów  | 4                  |
| Rodzaj kodowania | A                  |
| Liczba biegunów  | 4                  |

## Kabel/przewód

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Długość przewodów | 5,05 m |
|-------------------|--------|

### PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                 |  |
| Waga przewodu                     | 23 kg/km                                                                             |
| UL AWM Style                      | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Liczba biegunów                   | 4                                                                                    |
| Ekranowany                        | nie                                                                                  |
| Typ przewodu                      | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]                                                       |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm                                                                          |
| przewód sygnałowy AWG             | 24                                                                                   |
| Przekrój przewodu                 | 4x 0,25 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                          |
| Średnica żyły łącznie z izolacją  | 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)                                                 |
| Zewnętrzna średnica przewodu      | 3,95 mm ±0,15 mm                                                                     |
| plaszcz zewnętrzny, materiał      | PUR                                                                                  |
| plaszcz zewnętrzny, kolor         | czarno-szary (RAL 7021)                                                              |
| Materiał przewodu                 | błyszcząca skrętka Cu                                                                |
| materiał izolacji żył             | PP                                                                                   |
| Pojedyncze żyły, kolor            | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                    |
| Grubość ścianki izolacji          | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)                                                             |

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

|                                               |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)                                                                                                                         |
| skręt całkowity                               | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                                                                                                  |
| maksymalny opór przewodu                      | maks. 78 $\Omega$ /km (przy 20 °C)                                                                                                                      |
| Rezystancja izolacji                          | $\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (przy 20 °C)                                                                                                 |
| Napięcie znamionowe kabla                     | $\leq 300 \text{ V}$                                                                                                                                    |
| Napięcie probiercze                           | $\geq 3000 \text{ V}$                                                                                                                                   |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm                                                                                                                                                   |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 40 mm                                                                                                                                                   |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 10000000                                                                                                                                                |
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815                                                                                                                               |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                           |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                     |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki<br>odporny na hydrolizę i mikroby<br>Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg<br>DIN EN ISO 4892-2-A |
| Właściwości szczególne                        | do łańcuchów kablowych<br>bez silikonu<br>wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą                                                        |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                                                  |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67                                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)<br>-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Rysunki

### Schemat

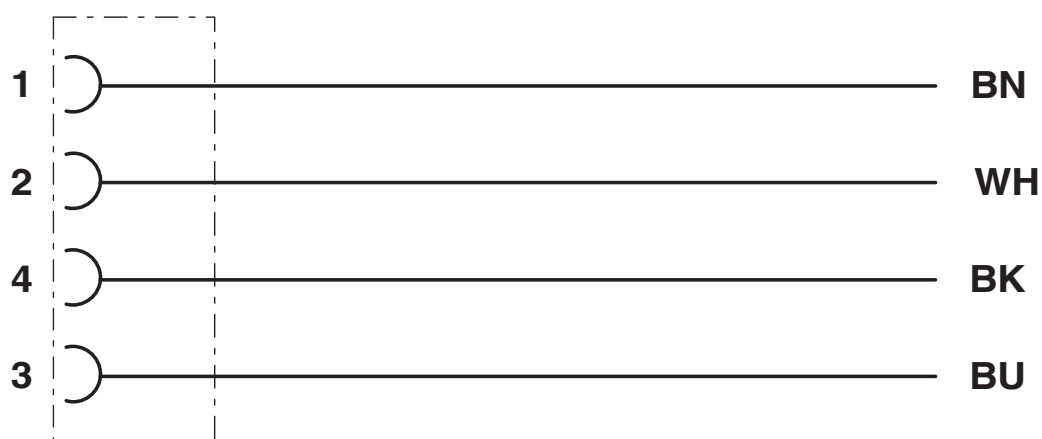


# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1417261


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

Rysunek schematyczny

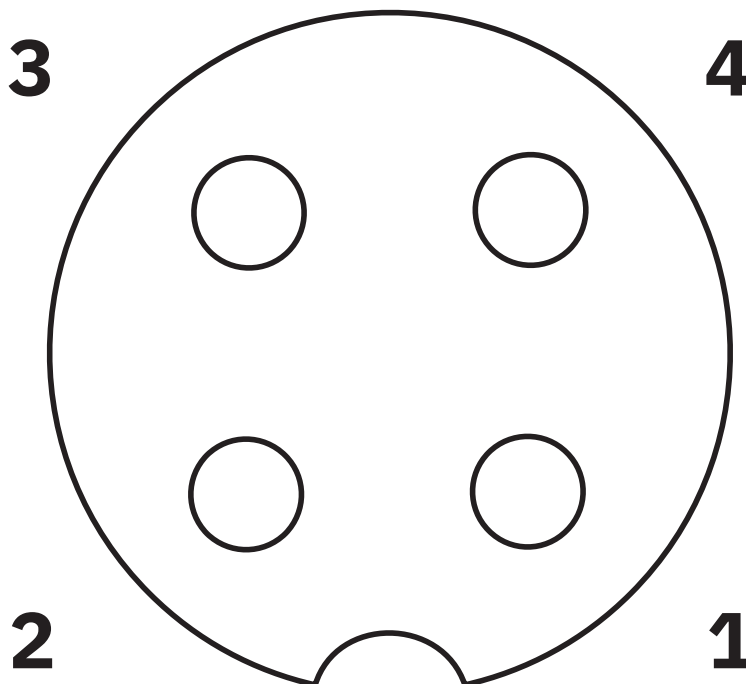

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

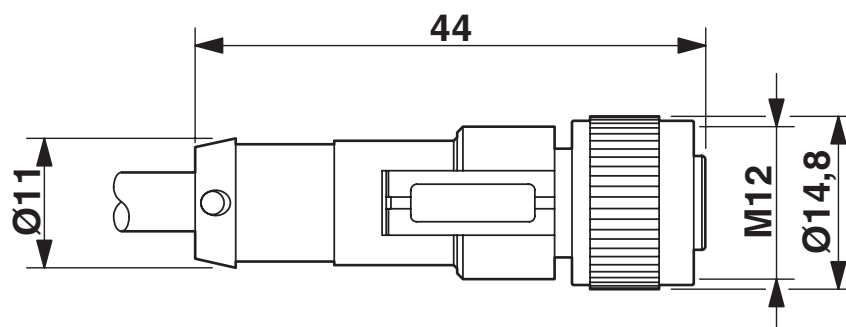

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 125 V                        | 4 A                   | -            | -                      |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 125 V                        | 4 A                   | -            | -                      |

# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-4P-5,05-PUR/M12FS 0,25 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1417261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417261>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)