

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: Montaż na ścianie, kolor: szary

## Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
- Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
- Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3069417               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE6112                |
| Klucz produktu                      | BE6112                |
| Strona katalogu                     | Strona 630 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356943123         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 608,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

## Wskazówki

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ produktu    | Gniazdo pomiarowe |
| Liczba biegunów | 19                |
| Raster          | 8,2 mm            |
| Ilość przyłączy | 38                |
| Liczba rzędów   | 1                 |
| Potencjały      | 19                |

## Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
|------------------------|-----|

## Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 4 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
| Napięcie udarowe pomiarowe                      | 5 kV   |

## Dane przyłączeniowe

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 38                |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm <sup>2</sup> |

## 1. poziome

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                                   | M4                                           |
| Moment dokręcania                                                             | 1,5 ... 1,8 Nm                               |
| Długość usuwanej izolacji                                                     | 12 mm                                        |
| sonda wzorcowa                                                                | A5                                           |
| Przyłącze według normy                                                        | IEC 60947-7-1                                |
| Przekrój przewodu sztywnego                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój przewodu AWG                                                         | 24 ... 8 (przeliczone według IEC)            |
| Przekrój przewodu, linka                                                      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                                 | 24 ... 8 (przeliczone według IEC)            |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
| Napięcie znamionowe        | 400 V AC/DC                                       |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm²                                             |

## Wymiary

| Rysunek wymiarowy |               |
|-------------------|---------------|
|                   |               |
| Szerokość         | 188,6 mm      |
| Wysokość          | 100 mm        |
| Głębokość         | 56,5 mm       |
| Długość           | 100 mm        |
| Raster            | 8,2 mm        |
| Grubość blachy    | 1 mm ... 4 mm |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Badanie napięciem udarowym          |        |
| Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV |

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

## Badanie nagrzewania

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury                  | Wzrost temp. $\leq 45$ K               |
| Wynik                                                        | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm <sup>2</sup> | 300 A                                  |
|                                                              | 500 A                                  |
| Wynik                                                        | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV                                |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Parametry mechaniczne

### Informacje ogólne

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
|-------------------|-----------------|

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

### Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Mocowanie na nośniku

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N                                    |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Prędkość kątowa        | 10 U/min                               |
| obroty                 | 135                                    |
| Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg           |
|                        | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg             |
|                        | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Starzenie

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Cykle temp. | 192                                    |
| Wynik       | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03            |
| Zakres                 | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku        |
| Częstotliwość          | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| Poziom ASD             | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$      |
| Przyspieszenie         | 3,12g                                          |
| Czas pomiaru na oś     | 5 h                                            |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                                    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym         |

## Udary

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03    |
| Rodzaj udaru                     | Półsinusioda                           |
| Przyspieszenie                   | 30g                                    |
| Czas trwania udaru               | 18 ms                                  |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                      |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)               |
| Wynik                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sposób montażu    | Montaż na ścianie |
| Grubość blachy    | 1 mm ... 4 mm     |
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm   |

## Rysunki


Rysunek wymiarowy

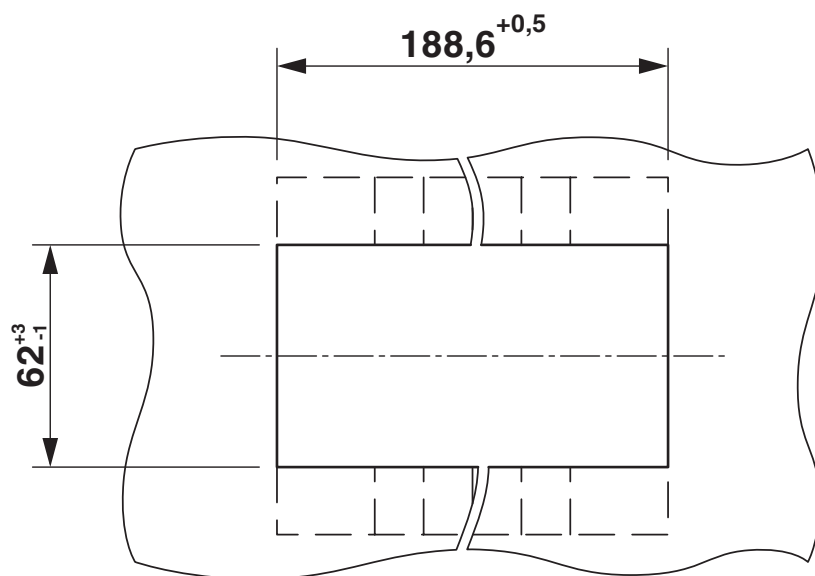

Schemat

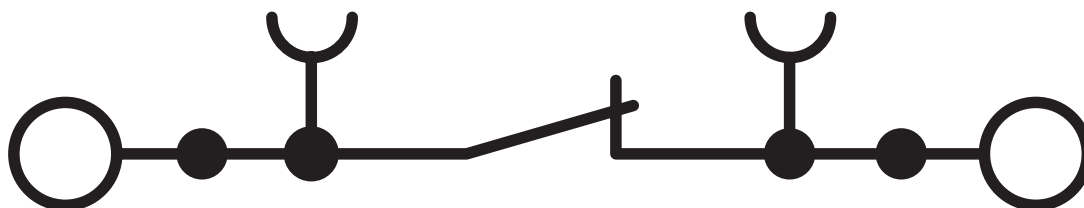

Rysunek wymiarowy

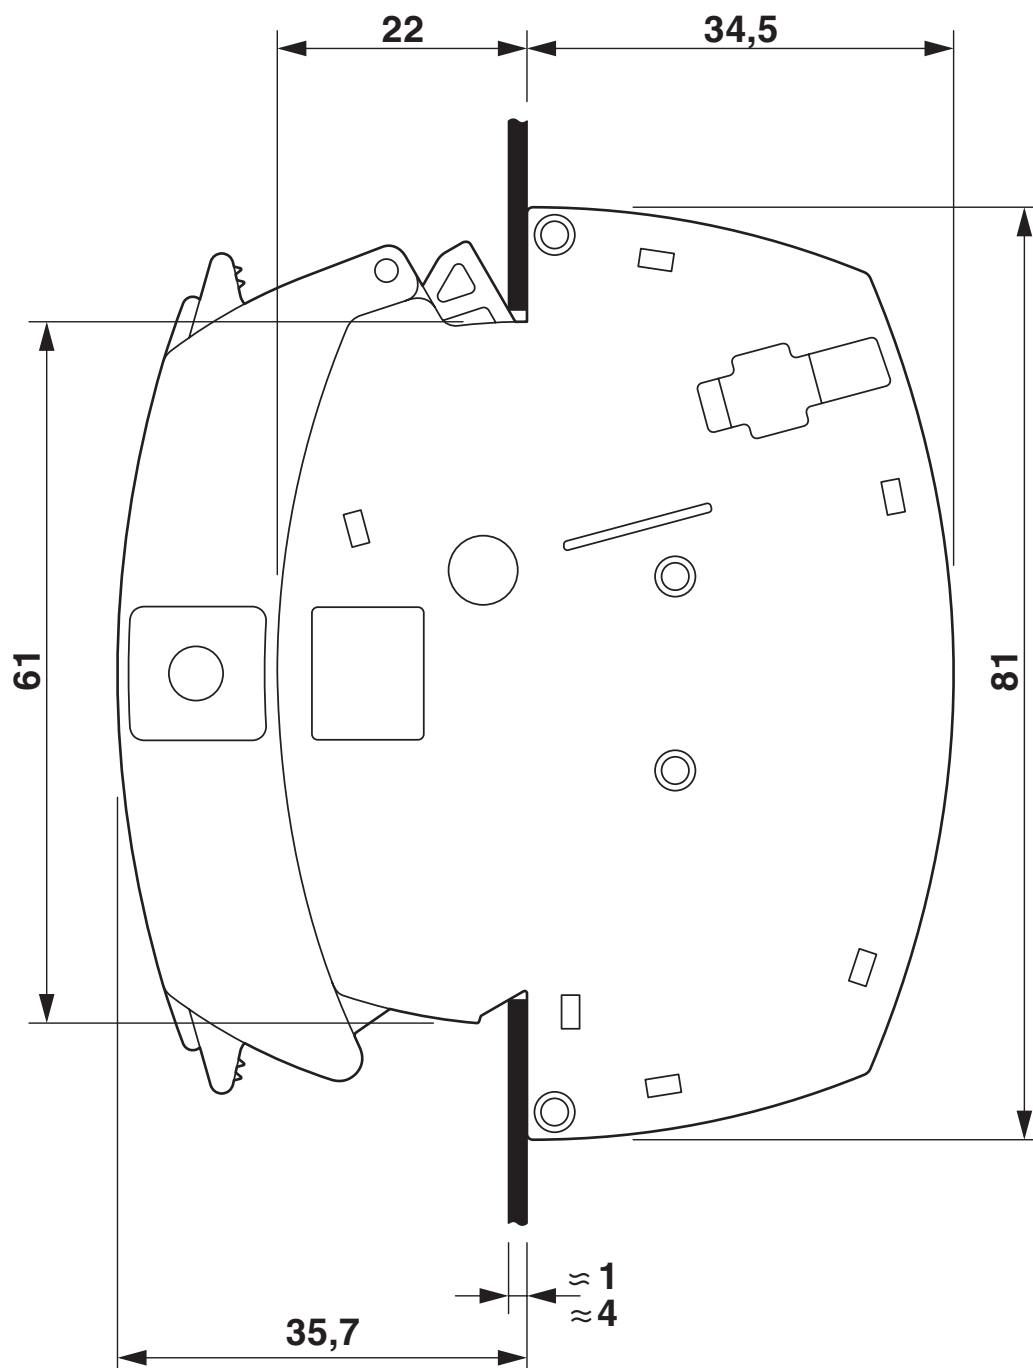

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 013631 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                         | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup D                                                                                                               |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                         | 300 V                        | 10 A                  | 24 - 8       | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                       | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                       | 600 V                        | 30 A                  | 24 - 8       | -                      |
| Usgroup C                                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                       | 600 V                        | 30 A                  | 24 - 8       | -                      |



# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141126 |
| ECLASS-12.0 | 27141126 |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000902 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## Akcesoria

### SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212551>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,8 x 4,0 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

### SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

## UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## FTPR-2/C19 - Wtyczka testowa

3069491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069491>




Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## FTP-2/C19 - Wtyczka testowa

3069478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069478>



Wtyczka testowa, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## FBP-2/C19 - Wtyk zaślepiający

3069504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069504>



Wtyk zaślepiający, kodowanie VDE, typ C19, raster: 8,2 mm, długość: 81 mm, szerokość: 187,5 mm, liczba biegunów: 19, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

---

## FTP-2/1 SERVICE - Wtyczka testowa

3069469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069469>



Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, kolor: czerwone

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## AP RSC-T - Pokrywa

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059139>



Profil maskujący, do zakrycia listew zaciskowych, jest bezpośrednio nakładany na odłączne zaciski kontrolne serii RBO... i RSC... Dostarczane odcinki: 1 m

---

## APH-UTWE 6-2 - Wspornik pokrywy

3069057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069057>



Wspornik pokrywy, materiał: PA, kolor: szary

## UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



### PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm

---

### PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

## UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



### PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

---

### PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

---

## PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

---

## PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

---

## PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

---

## PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

---

## PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe



3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>

## PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

---

## PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10



# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

---

## UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828295>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 9,5 x 50000 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

## UTWE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe

3069417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069417>



## US-TM 100 - Oznacznik do zacisków

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829255>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 104 x 9,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 13

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)