

BMKL 12X12 WH - Arkusz etykiet DIN-A4



5032361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032361>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 12 x 12 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 273



Korzyści

- Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki BMKL indywidualnie według instrukcji klienta
- Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”
- Dostępne są arkusze SK-U... nienacinane umożliwiające tworzenie etykiet o dowolnym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	5032361
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2414
Klucz produktu	BG2414
Strona katalogu	Strona 344 (C-3-2019)
GTIN	4017918095765
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,6 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	273
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	13
Technologia nadruku	
Urządzenie	5144615 CMS-P1-PLOTTER
Taśma barwiąca	5144819 CMS-P1-PAD
Gotowy do nadruku	Systemy drukowania Office Ploter

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość folii	60 µm
Grubość warstwy kleju	20 µm
Kolor	biały
Materiał	Poliester
materiał element bazowy	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	> 0 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C ... 25 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 50 %
Przechowalność	2 lata

BMKL 12X12 WH - Arkusz etykiet DIN-A4




5032361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032361>

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

12 mm

Długość

12 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Wskazówki

Informacje ogólne

Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej

BMKL 12X12 WH - Arkusz etykiet DIN-A4


5032361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032361>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

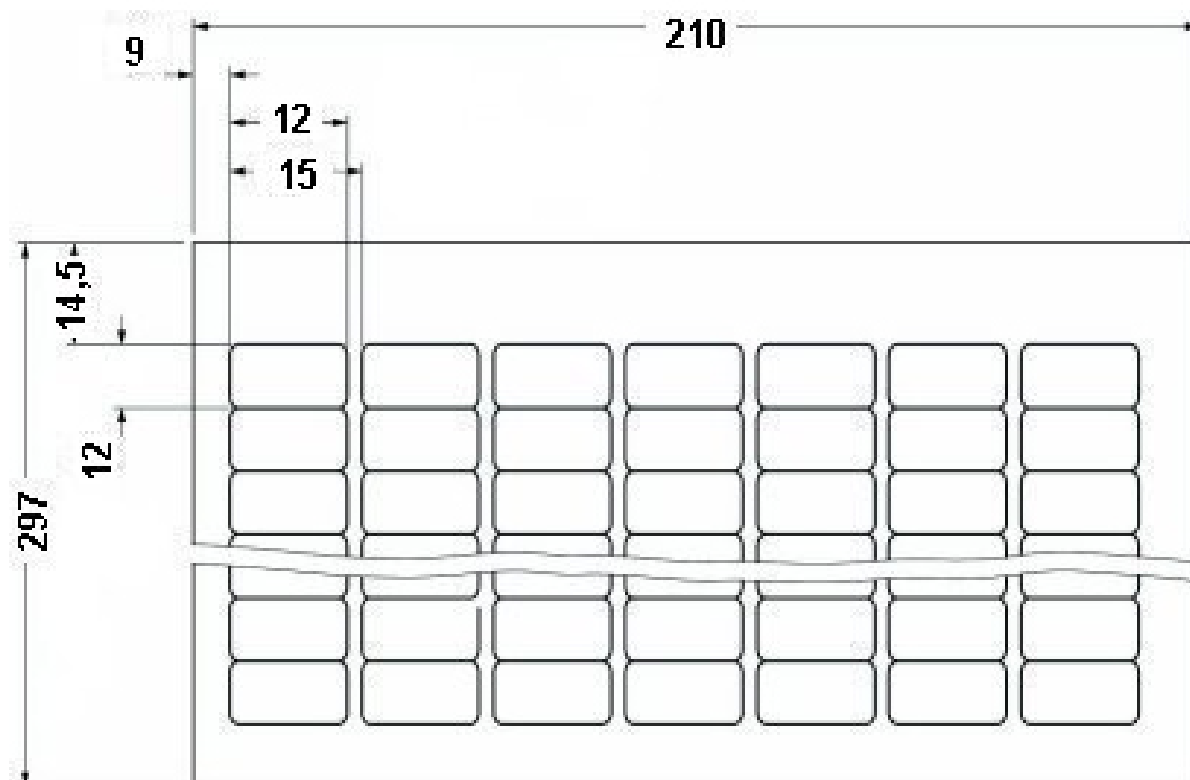

BMKL 12X12 WH - Arkusz etykiet DIN-A4

5032361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032361>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKL 12X12 WH - Arkusz etykiet DIN-A4

5032361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032361>




Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formie arkuszy i pasków.



CMS-P1-PAD - Akcesoria

5144819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144819>



Zasobnik z tworzywa sztucznego do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, do wyposażenia w arkusze, samoprzylepny arkusz do mocowania etykiet, folii i papieru, wielkość arkusza maksymalnie DIN A4.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl